
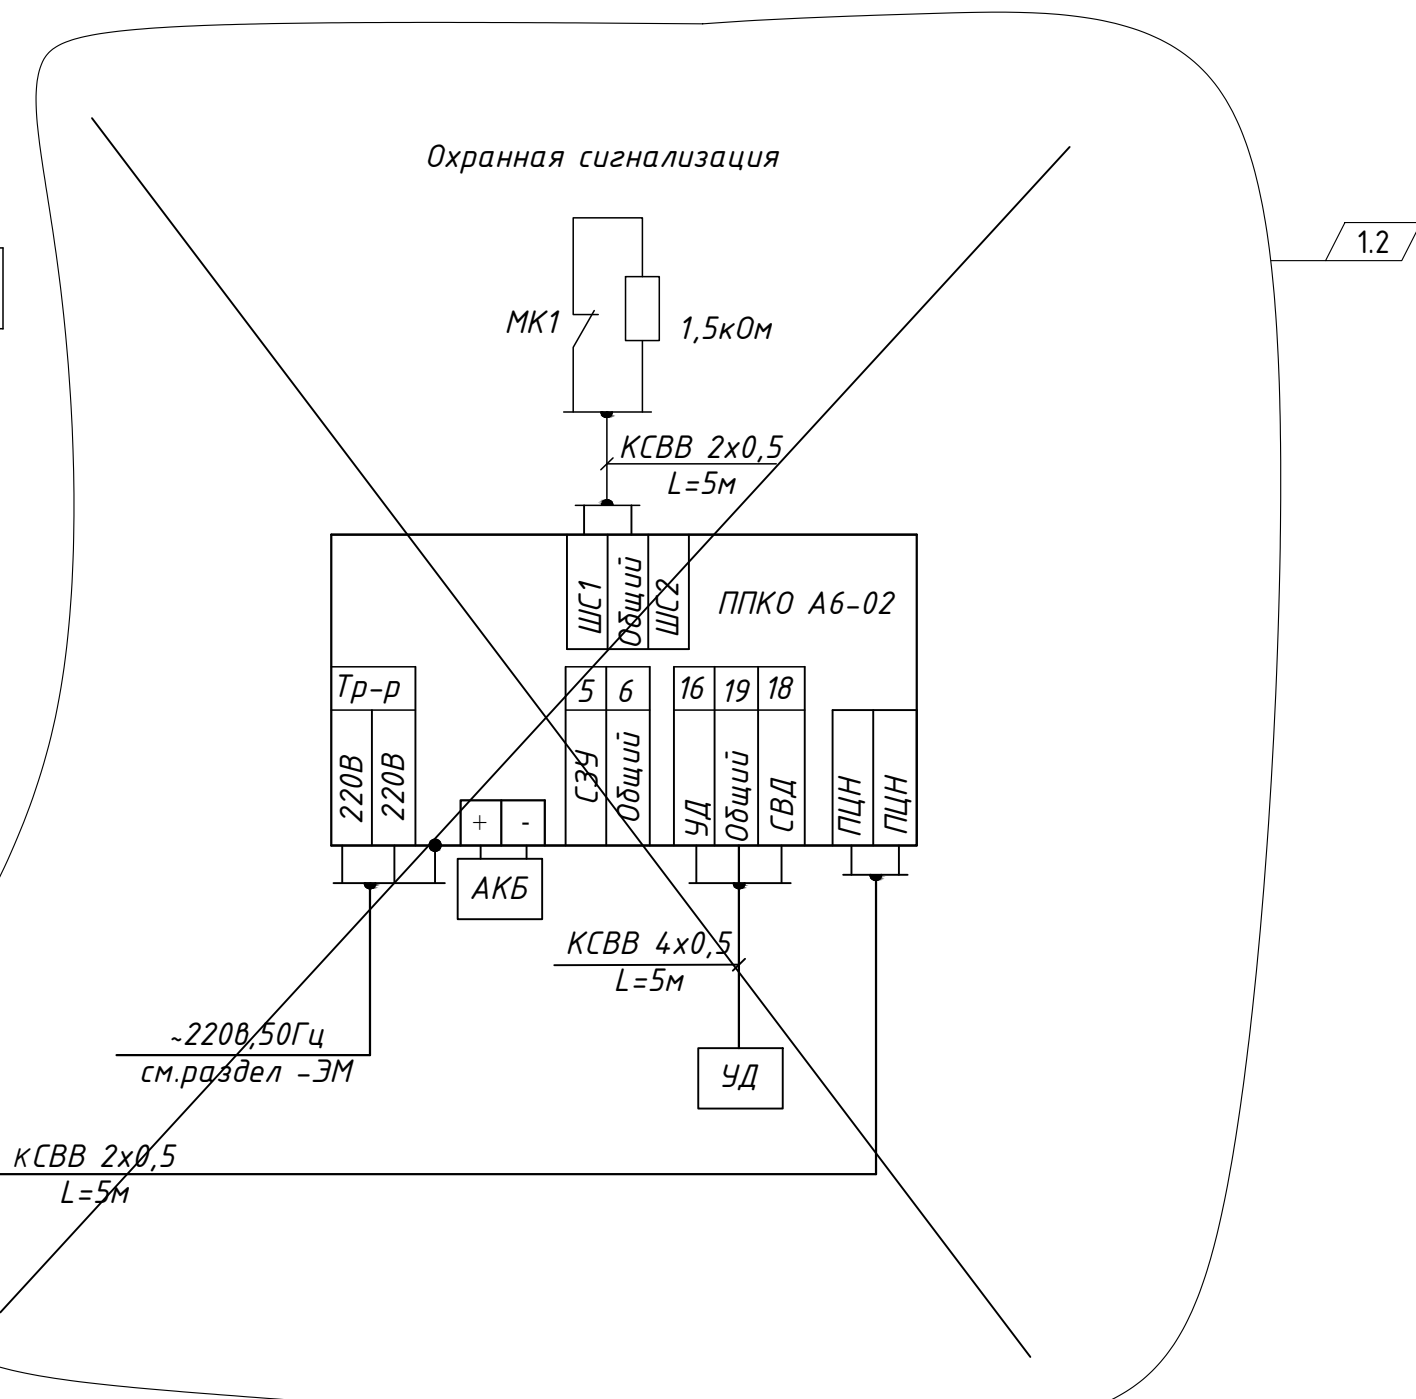


Сог

Согласовано:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

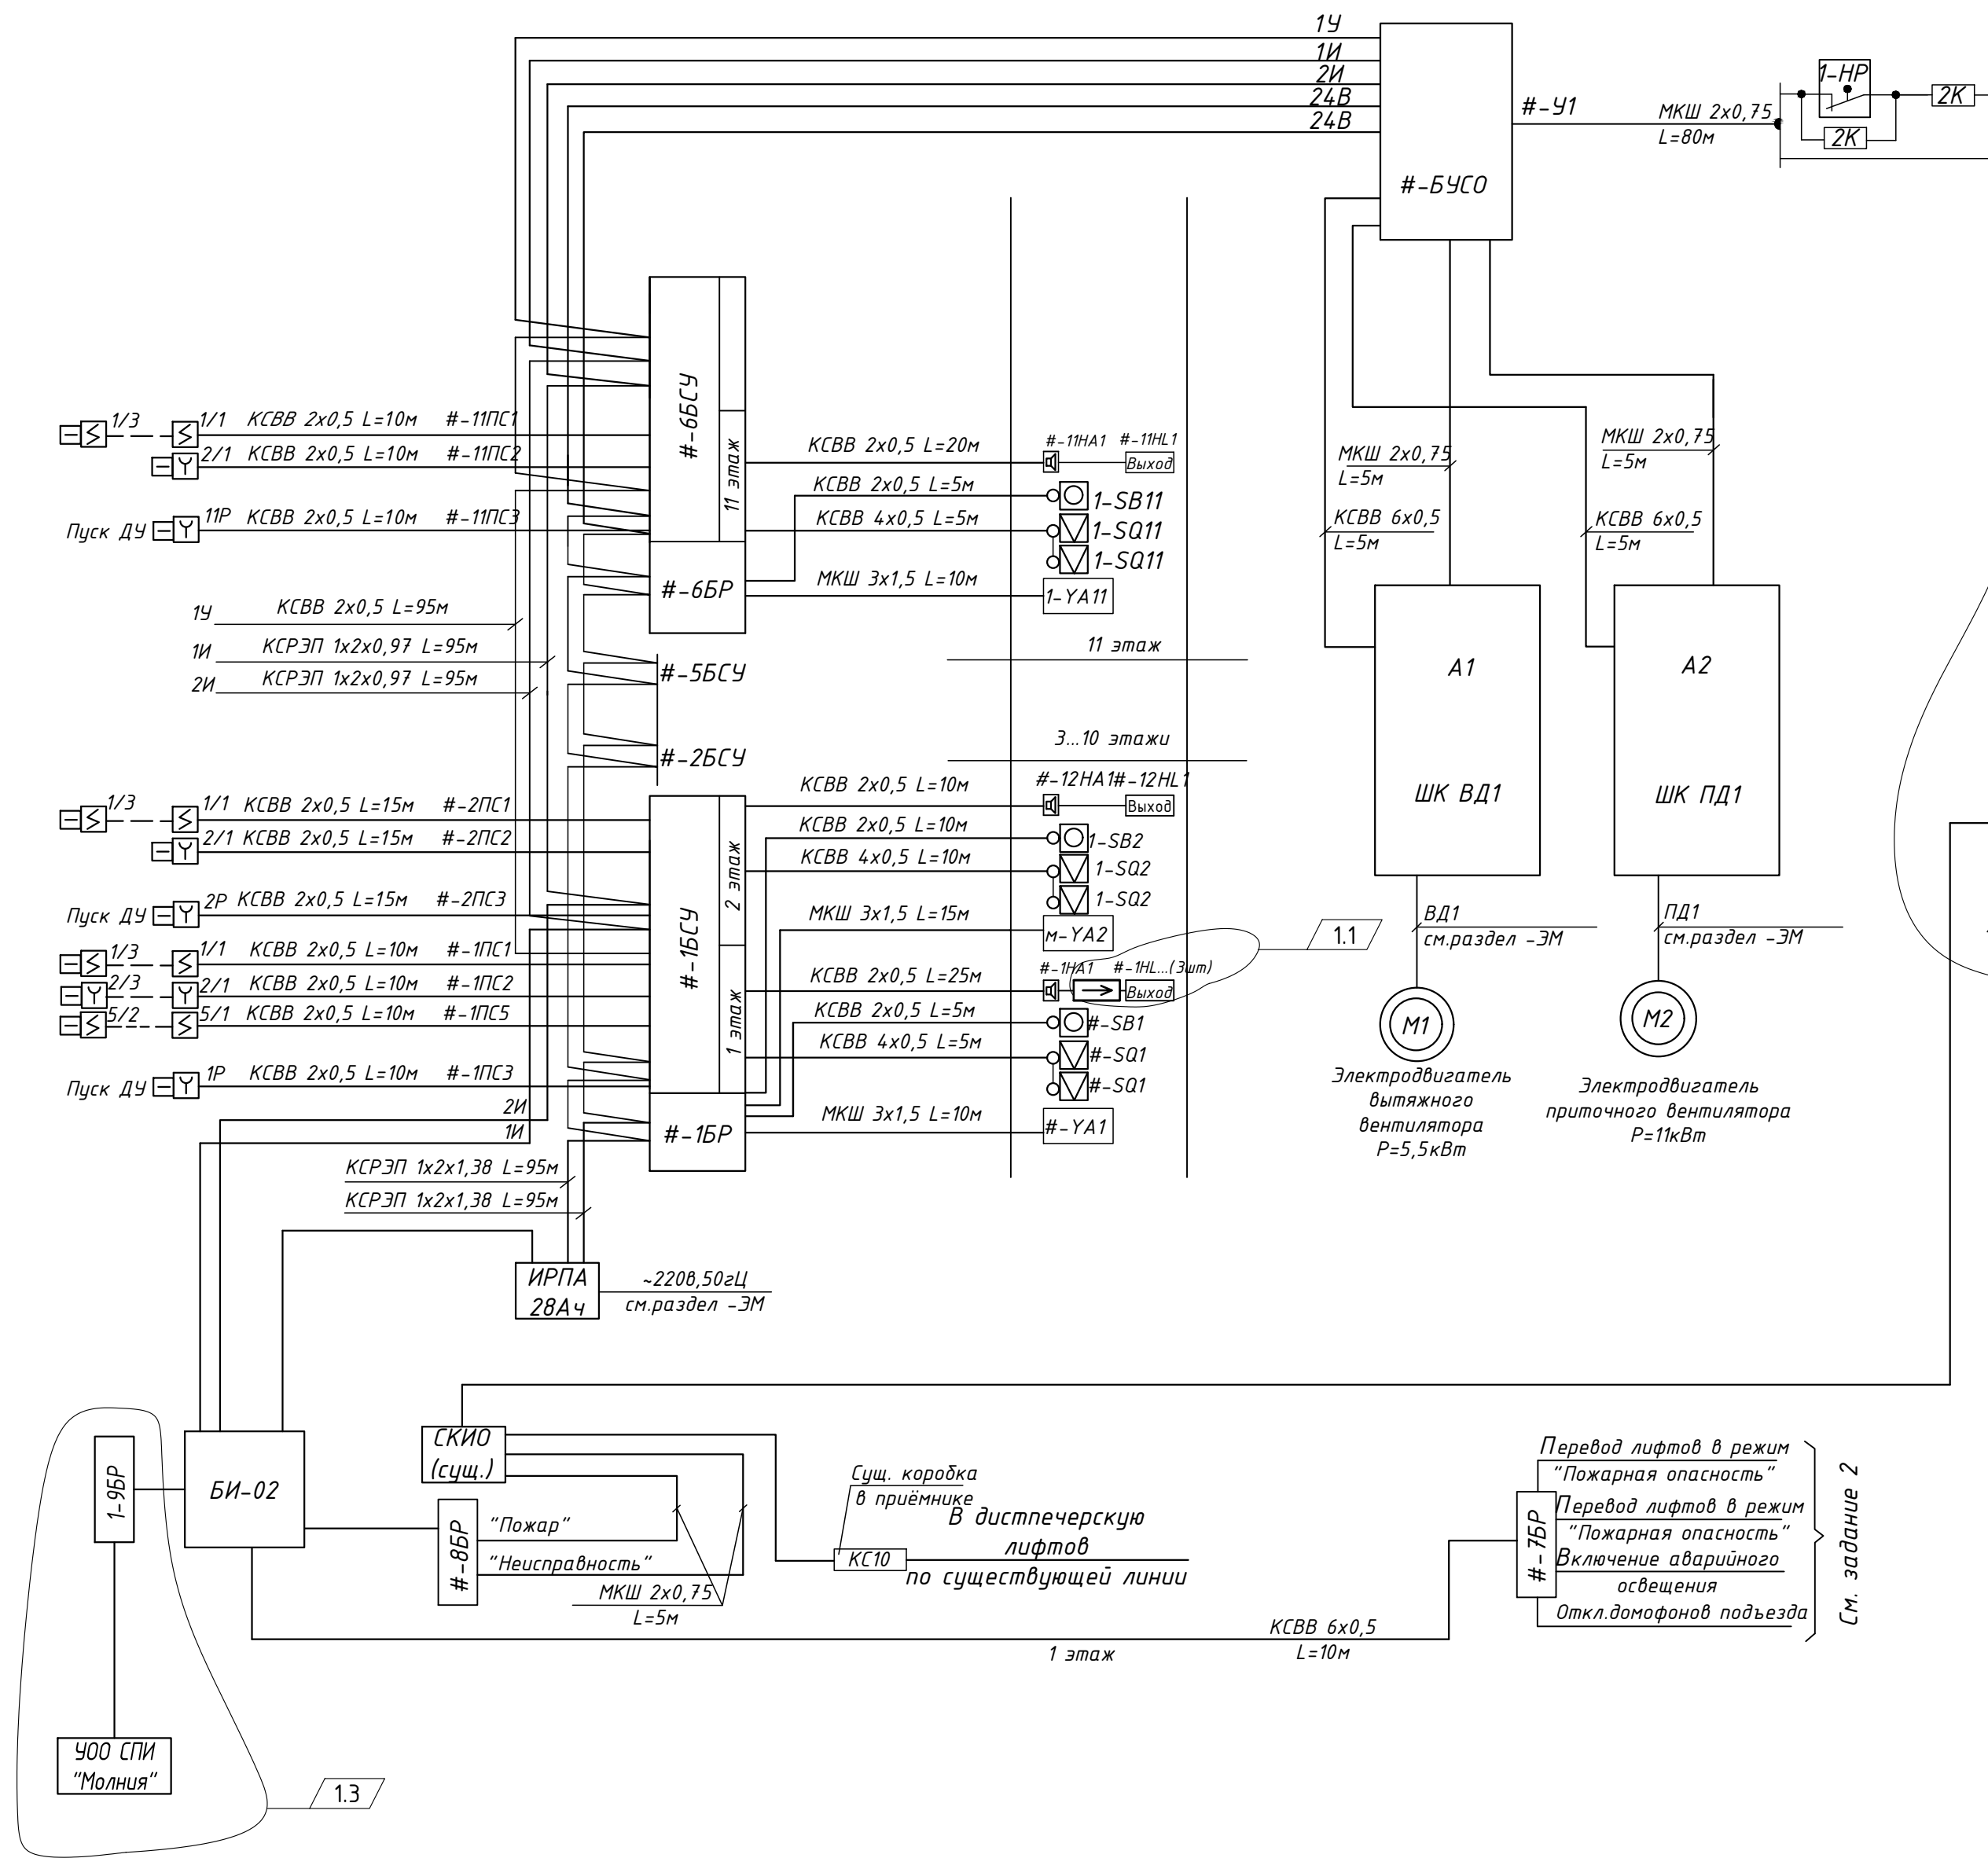

Примечание:

При возникновении пожара на любом этаже жилого дома автоматически, от сигнала пожарной сигнализации, включается вентилятор дымоудаления ВД1 и одновременно, автоматически открывается клапан дымоудаления только на этаже пожара и одновременно автоматически включается система подпора воздуха в лифтовые шахты ПД1.

При монтаже запрограммировать:

- заданная последовательность и перечень совместно действующих систем должны обеспечивать опережающее включение противодымной вентиляции от 20 до 30с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.
- задержка на запуск подпора воздуха после опускания лифтов - 30с.
- Схема приведена для подъезда №5, для остальных подъездов схема аналогична с заменой индексов линий, где “#” - номер подъезда.

||
||
||

