

Опоры скользящие ОПЗ, ОП5

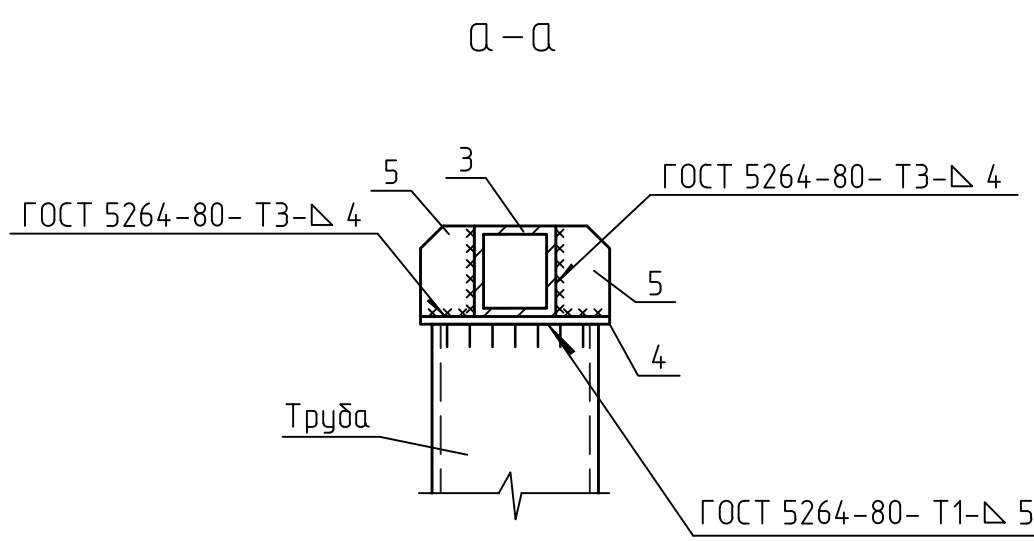
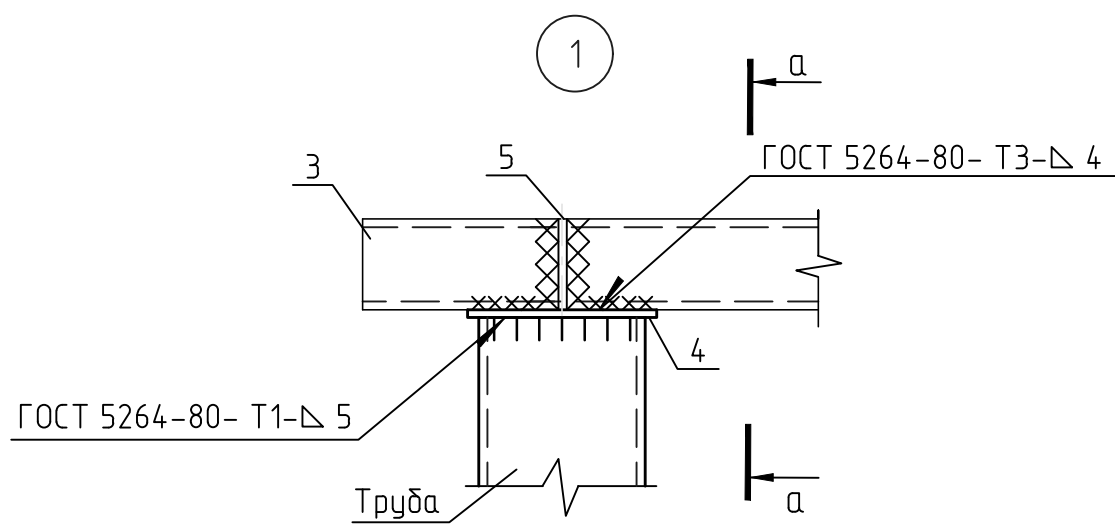
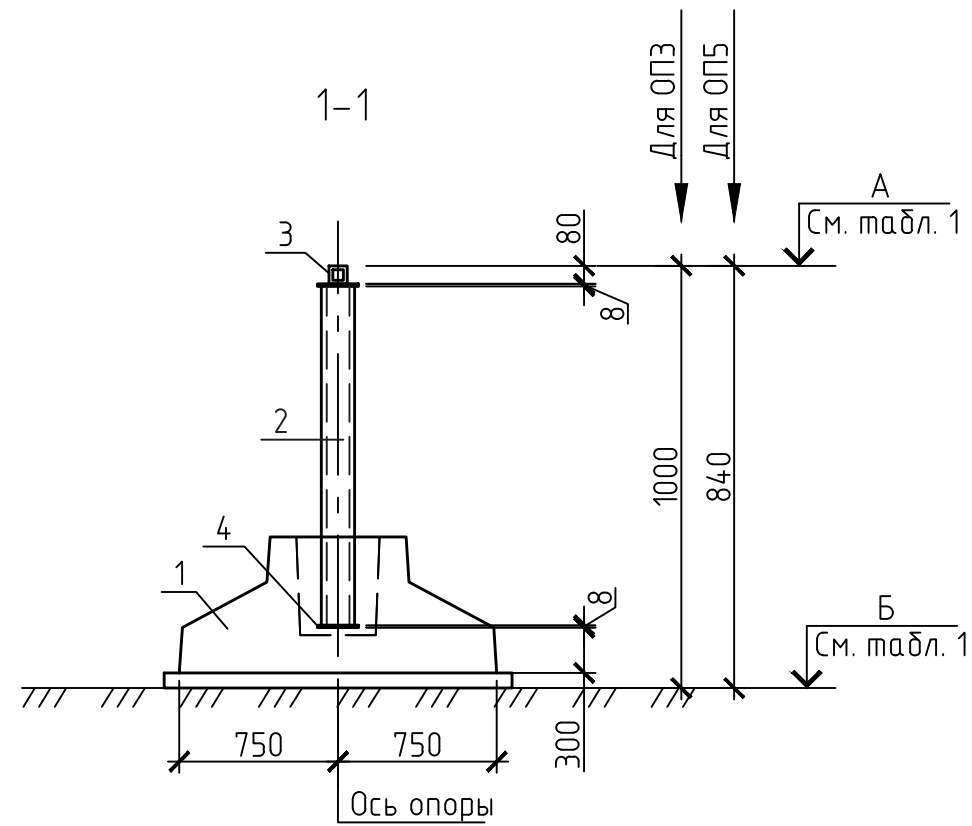
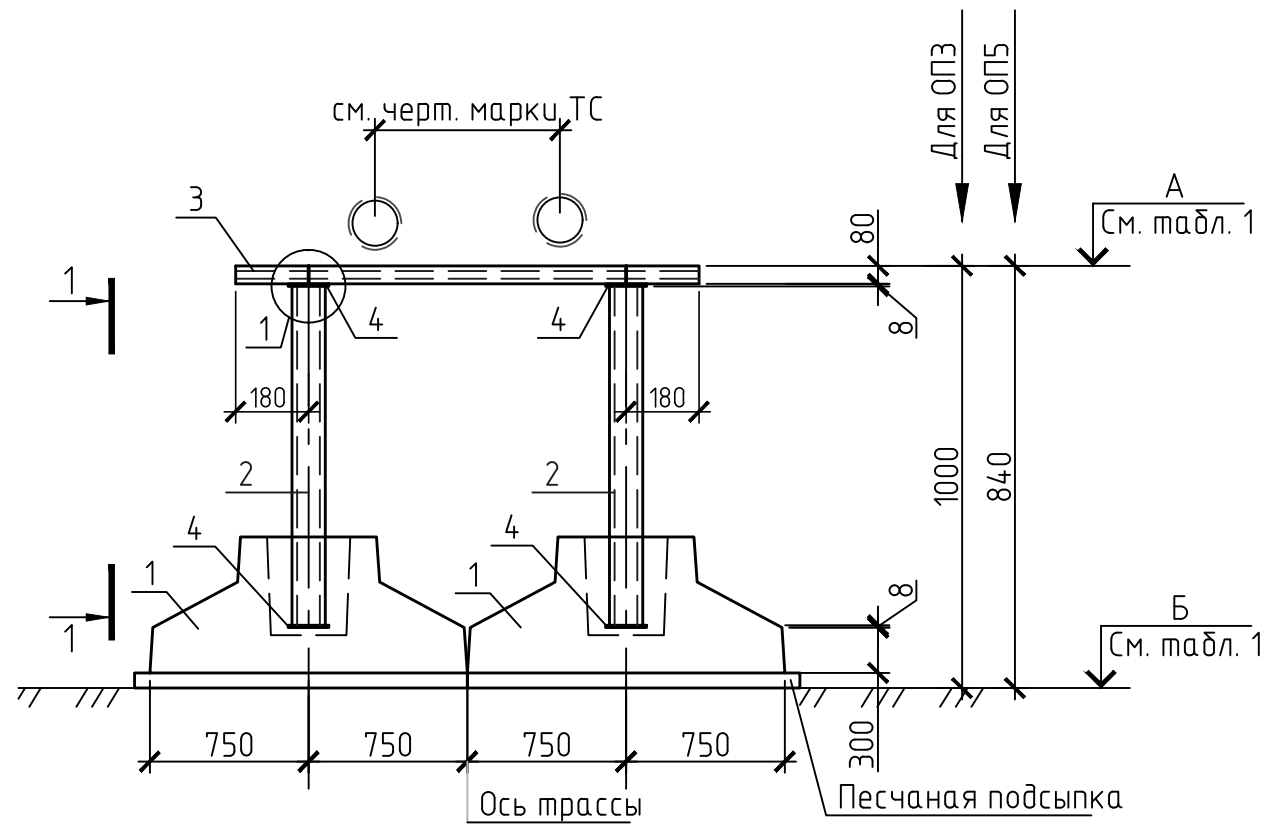


Таблица 1
Отметки земли и верха опоры

Опора	А	Б
ОПЗ	243.55	242.55
ОП5	243.07	242.23

Таблица 2 Нагрузки на подвижные опоры для временной теплосети

Схема	Нагрузки	№ опоры	$\Sigma P_{20}, \text{мс}$	$\Sigma P_{20}, \text{мс}$	$\Sigma P_{20}, \text{мс}$
	Расчетные	ОПЗ	1.21	0.36	0.36
		ОП5	0.93	0.28	0.28

Таблица 3 Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<u>ОПЗ</u>			
1	1.020–1/83 вып.1–1	Фундамент 1Ф 15.8–1	2	2500	
2		Профиль <u>100х100х3 ГОСТ 30245–2012</u> C245 ГОСТ 27772–2021 L=604	2	5,42	
3		Профиль <u>80х80х3 ГОСТ 30245–2012</u> C245 ГОСТ 27772–2021 L=1300	1	9.19	
4		Лист <u>8х230х230 ГОСТ 19903–2015</u> C245 ГОСТ 27772–2021	4	3,32	
5		Лист <u>6х40х120 ГОСТ 19903–2015</u> C245 ГОСТ 27772–2021	4	0.23	
		<u>ОП5</u>			
1	1.020–1/83 вып.1–1	Фундамент 1Ф 15.8–1	2	2500	
2		Профиль <u>100х100х3 ГОСТ 30245–2012</u> C245 ГОСТ 27772–2021 L=400	2	3,58	
3		Профиль <u>80х80х3 ГОСТ 30245–2012</u> C245 ГОСТ 27772–2021 L=1410	1	9.97	
4		Лист <u>8х230х230 ГОСТ 19903–2015</u> C245 ГОСТ 27772–2021	4	3,32	
5		Лист <u>6х40х120 ГОСТ 19903–2015</u> C245 ГОСТ 27772–2021	4	0.23	

1. Расположение скользящих опор на плане и натурные отметки земли см. черт. 274.06/08.25-ТС.
2. Заделку металлических стоек в фундаментах вести бетоном класса С12/15 на мелком заполнителе.
3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75. Катет сварных швов $k_f=4\text{мм}$.
4. После ввода в эксплуатацию постоянной трассы конструкции временной трассы демонтировать.

материалов покрытия I, индекс покрытия "а" согласно СН 2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии". Рекомендуется покрывать грунтовкой ГФ-021 (1 слой) и эмалью ПФ-115 (или аналогу) (2 слоя). Общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку 80 мкм. Поверхность перед окраской должна быть очищена от окалины, ржавчины, шлаковых включений и должна соответствовать степени 2 по ГОСТ 9.402-2004. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032-74.

Восстановление покрытий, повреждённых в процессе транспортирования, хранения и монтажа выполнять на монтажной площадке. Срок службы лакокрасочного покрытия 2-5 лет, класс долговечности – низкий (L).

[illegible]