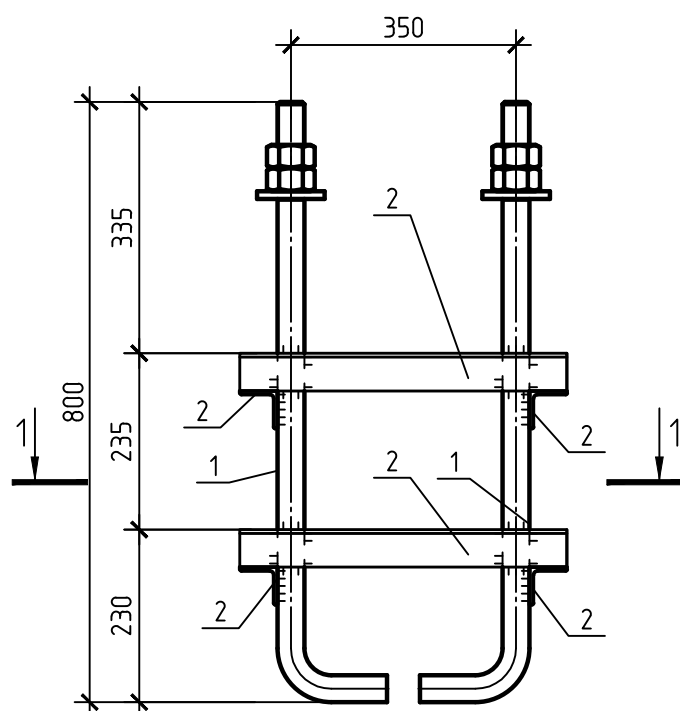
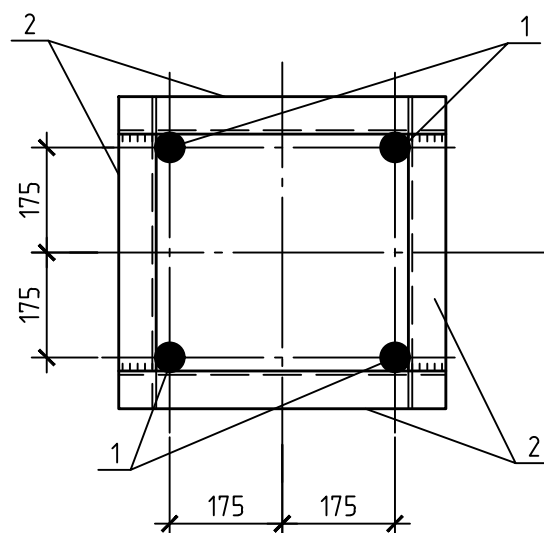


Анкерный блок АБ-1






Разрез 1-1



Спецификация

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг
1	Болт 1.1М16х800 09Г2С-6 ГОСТ 23479.1-2012	4	1.45
2	Уголок <u>50х5 ГОСТ 8509-93</u> С235 ГОСТ 27772-2012* L=465	8	1.75

1. Сварные швы выполнять электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.
2. При транспортировке и складировании блоков предусмотреть мероприятия, обеспечивающие их геометрическую неизменяемость, в том числе предохранение соединительных уголков от погнутостей.

						274.06/08.25-ТС.КЖ.И-АБ-1			
						Анкерный блок АБ-1	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		С	19.8	
ГИП		Баканов			03.26				
Разработал		Кравцов			03.26				
Утвердил		Баканов			03.26		Лист		Листов
Н. контр.		Антонов			03.26		000"Комплекс ЭнергоПроект"		г. Минск