

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер по птицеводству
Д.В.Киркиж
«03» 08 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 1 на закупку испаритель кожухотрубный WTK DCE 243 CA/120 или аналог

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Инициатор закупки(подразделение): цех инкубации
1.2 Наименование предмета закупки: Испаритель кожухотрубный WTK DCE 243 CA/120 или аналог
1.3 Ориентировочная стоимость: 19000 бел.руб без НДС/22800 бел.руб с учетом НДС
1.4 Источник финансирования: собственные средства
1.5 Код ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности » (ОКП РБ): 28.25.30.500

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование/ Описание	Количество/ Объем/Ед.изм.	Описание предмета закупки, в том числе требования к его качеству, техническим и функциональным характеристикам, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям закупающей организации.
<u>Испаритель кожухотрубный WTK DCE 243 CA/120</u>	1 (одна) штука	1. Тип товара: Кожухотрубный испаритель. 2. Холодопроизводительность: 241 кВт. 3. Количество контуров хладагента: 2. 4. Тип хладагента: R 407C. 5. Вместимость по воде: 54.8 дм³. 6. Вместимость по хладагенту: 27.4 дм³. 7. Потеря давления: 0.44 кПа. 8. Присоединительный диаметр для хладагента вход., мм: 35.3 мм. 9. Присоединительный диаметр для хладагента выход: 54.4 мм. 10. Расход воды: 41.4 м³/ч. 11. Номинальный расход воды: 41,4 м³/ч. 12. Максимальный расход воды: 45,1 м³/ч. 13. Мощность: 241 кВт. 14. Размеры, L (длина) x Ø (диаметр): 2620 x 219 мм. 15. Эксплуатационные ограничения T (°C): -10 / +90 16. Эксплуатационные ограничения Pr : 30 бар 17. Эксплуатационные ограничения Ppr: 42,9 бар 18. Эксплуатационные ограничения Pw: 10 бар 19. Эксплуатационные ограничения Pwp: 14,3 бар 20. Резьба для подключения воды: DN 100

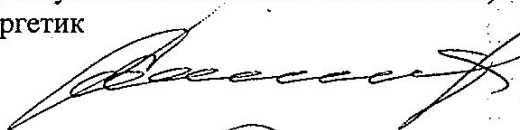
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ

3.1. Место поставки (выполнение работ, оказания услуг): цех инкубации

3.2. Сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги): ноябрь 2026 года.

Разработал (инициатор закупки/ответственный исполнитель):

Ведущий инженер-энергетик
цеха инкубации

 
Д.В.Демидаш

«03» 08 2026 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха инкубации



Т.Г.Сухарева

«03» 08 2026 г.