



План на отметке 0.000. Секции аэротенка 246.11-246.9 в осях А-Е, 1-14. (1:200).

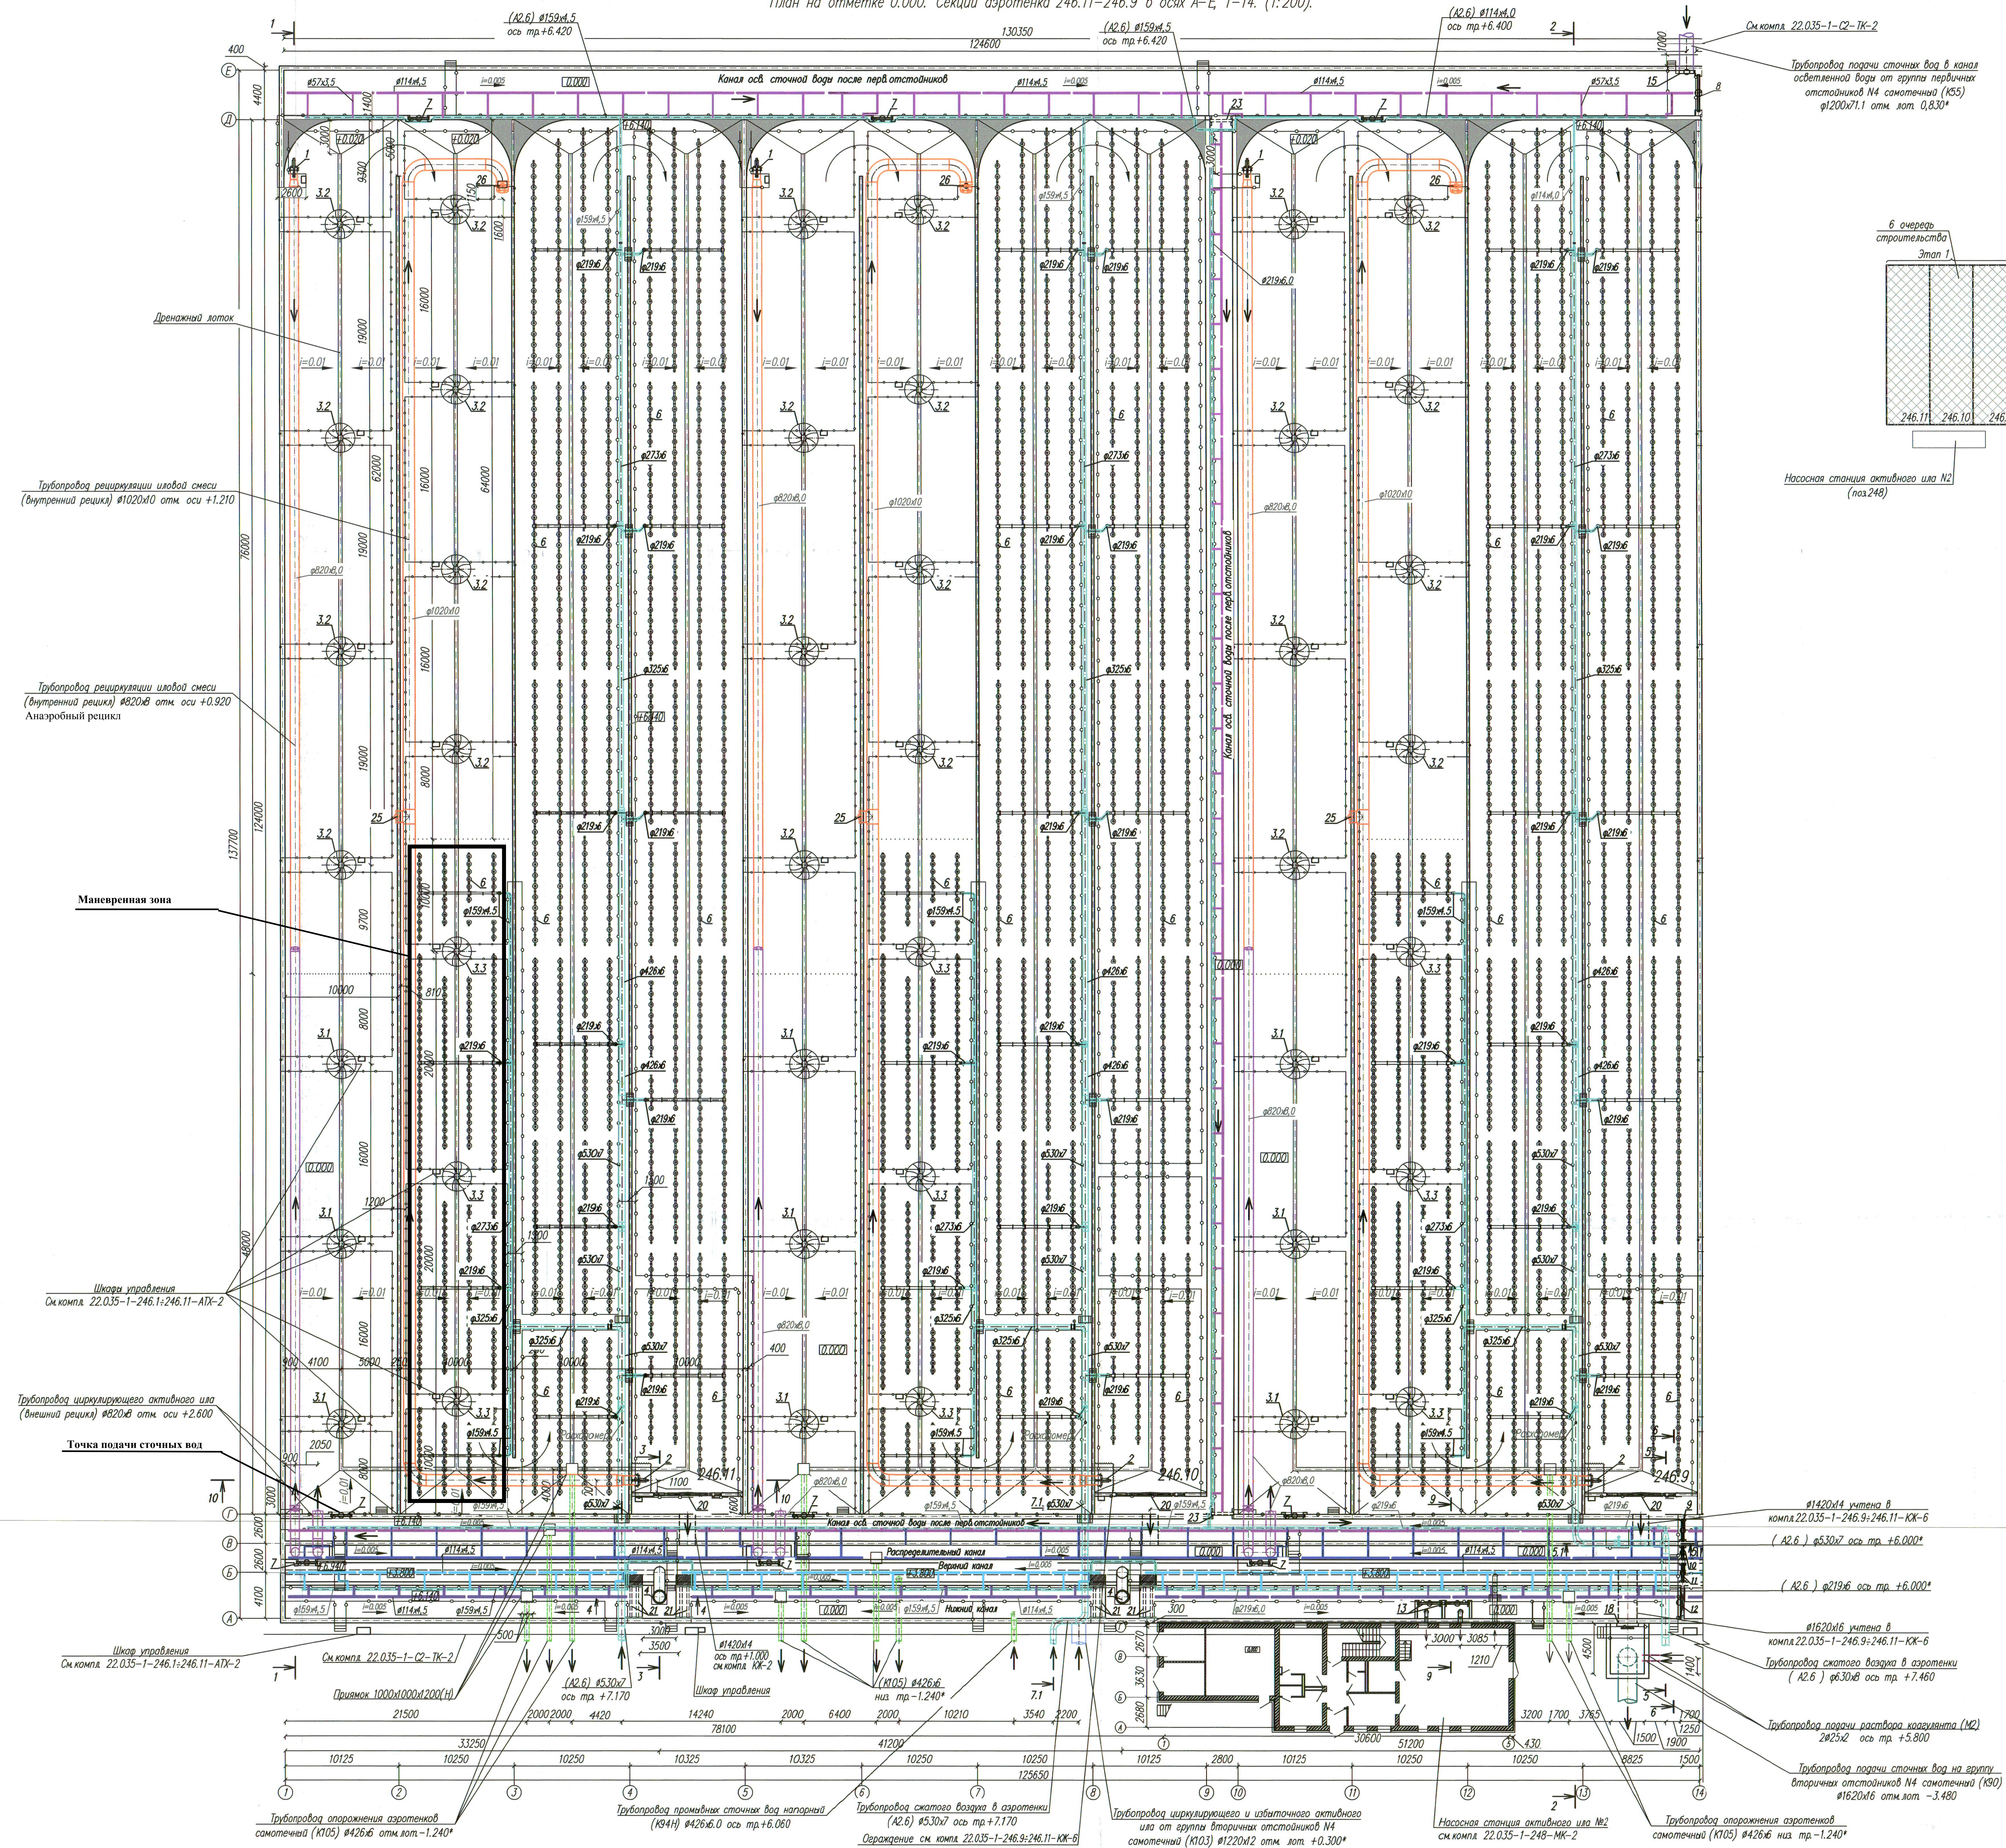

Трубопровод подачи сточных вод в канал осветленной воды от группы первичных отстойников №4 самотечный (K55) $\varnothing 1200 \times 71.1$ отк. лот. 0,830*

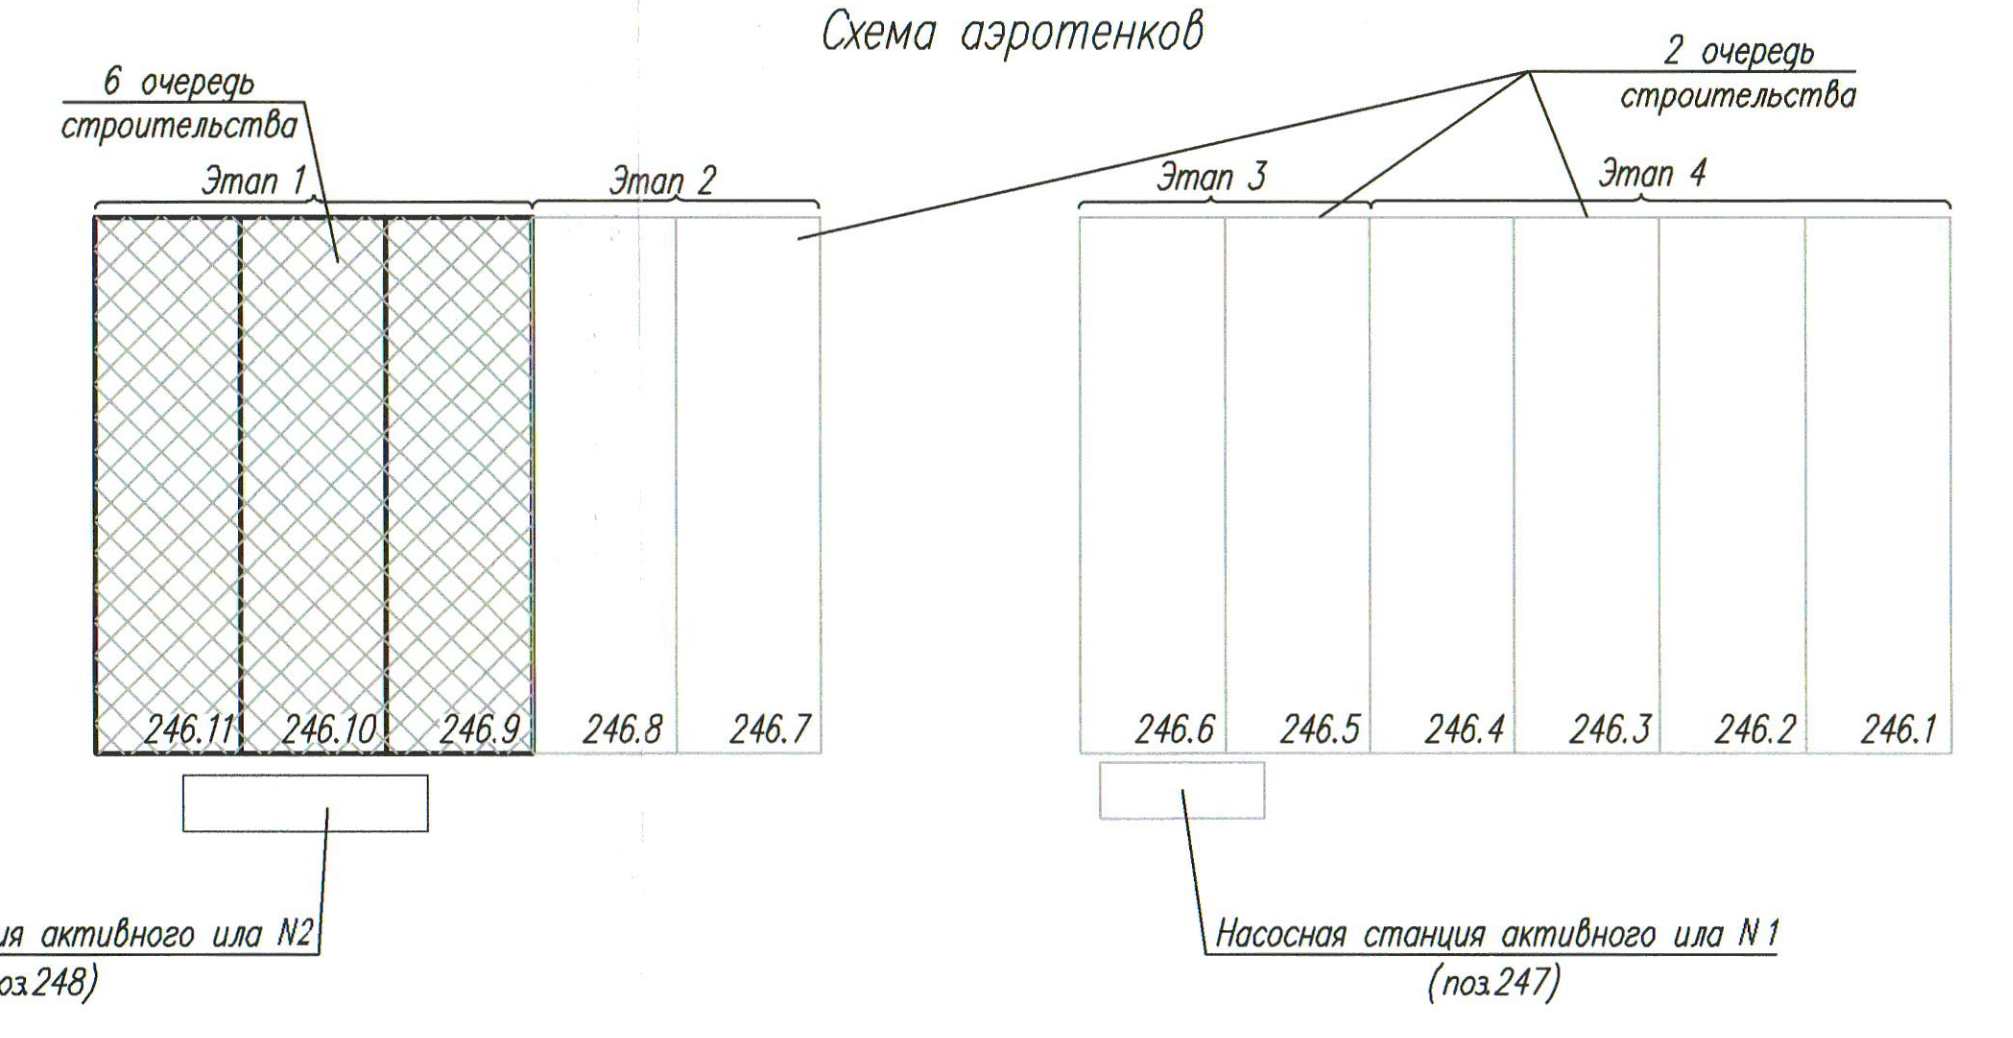

$\varnothing 1420 \times 4$ учтена в компл. 22.035-1-246.9:246.11-КЖ-6 (A2.6.) $\varnothing 530 \times 7$ ось тр. +6.000*

(A2.6.) $\varnothing 219 \times 6$ ось тр. +6.000*

$\varnothing 1620 \times 6$ учтена в компл. 22.035-1-246.9:246.11-КЖ-6 Трубопровод скотного воздуха в аэротенки (A2.6.) $\varnothing 630 \times 6$ ось тр. +7.460


Трубопровод подачи раствора коагулянта (M2) $\varnothing 25 \times 2$ ось тр. +5.800

Трубопровод подачи сточных вод на группу вторичных отстойников №4 самотечный (K90) $\varnothing 1620 \times 6$ отк. лот. -3.480

Трубопровод опорожнения аэротенков самотечный (K105) $\varnothing 426 \times 6$ отк. лот. -1.240*

22.035-1-246.9:246.11-МК-6				Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная 1. Внесение изменений			
Изм.	Кол.	Лист	Всего	Изм.	Кол.	Лист	Всего
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100


План на отметке 0.000. Схема трубопровода А2.6 в секции азроотенка

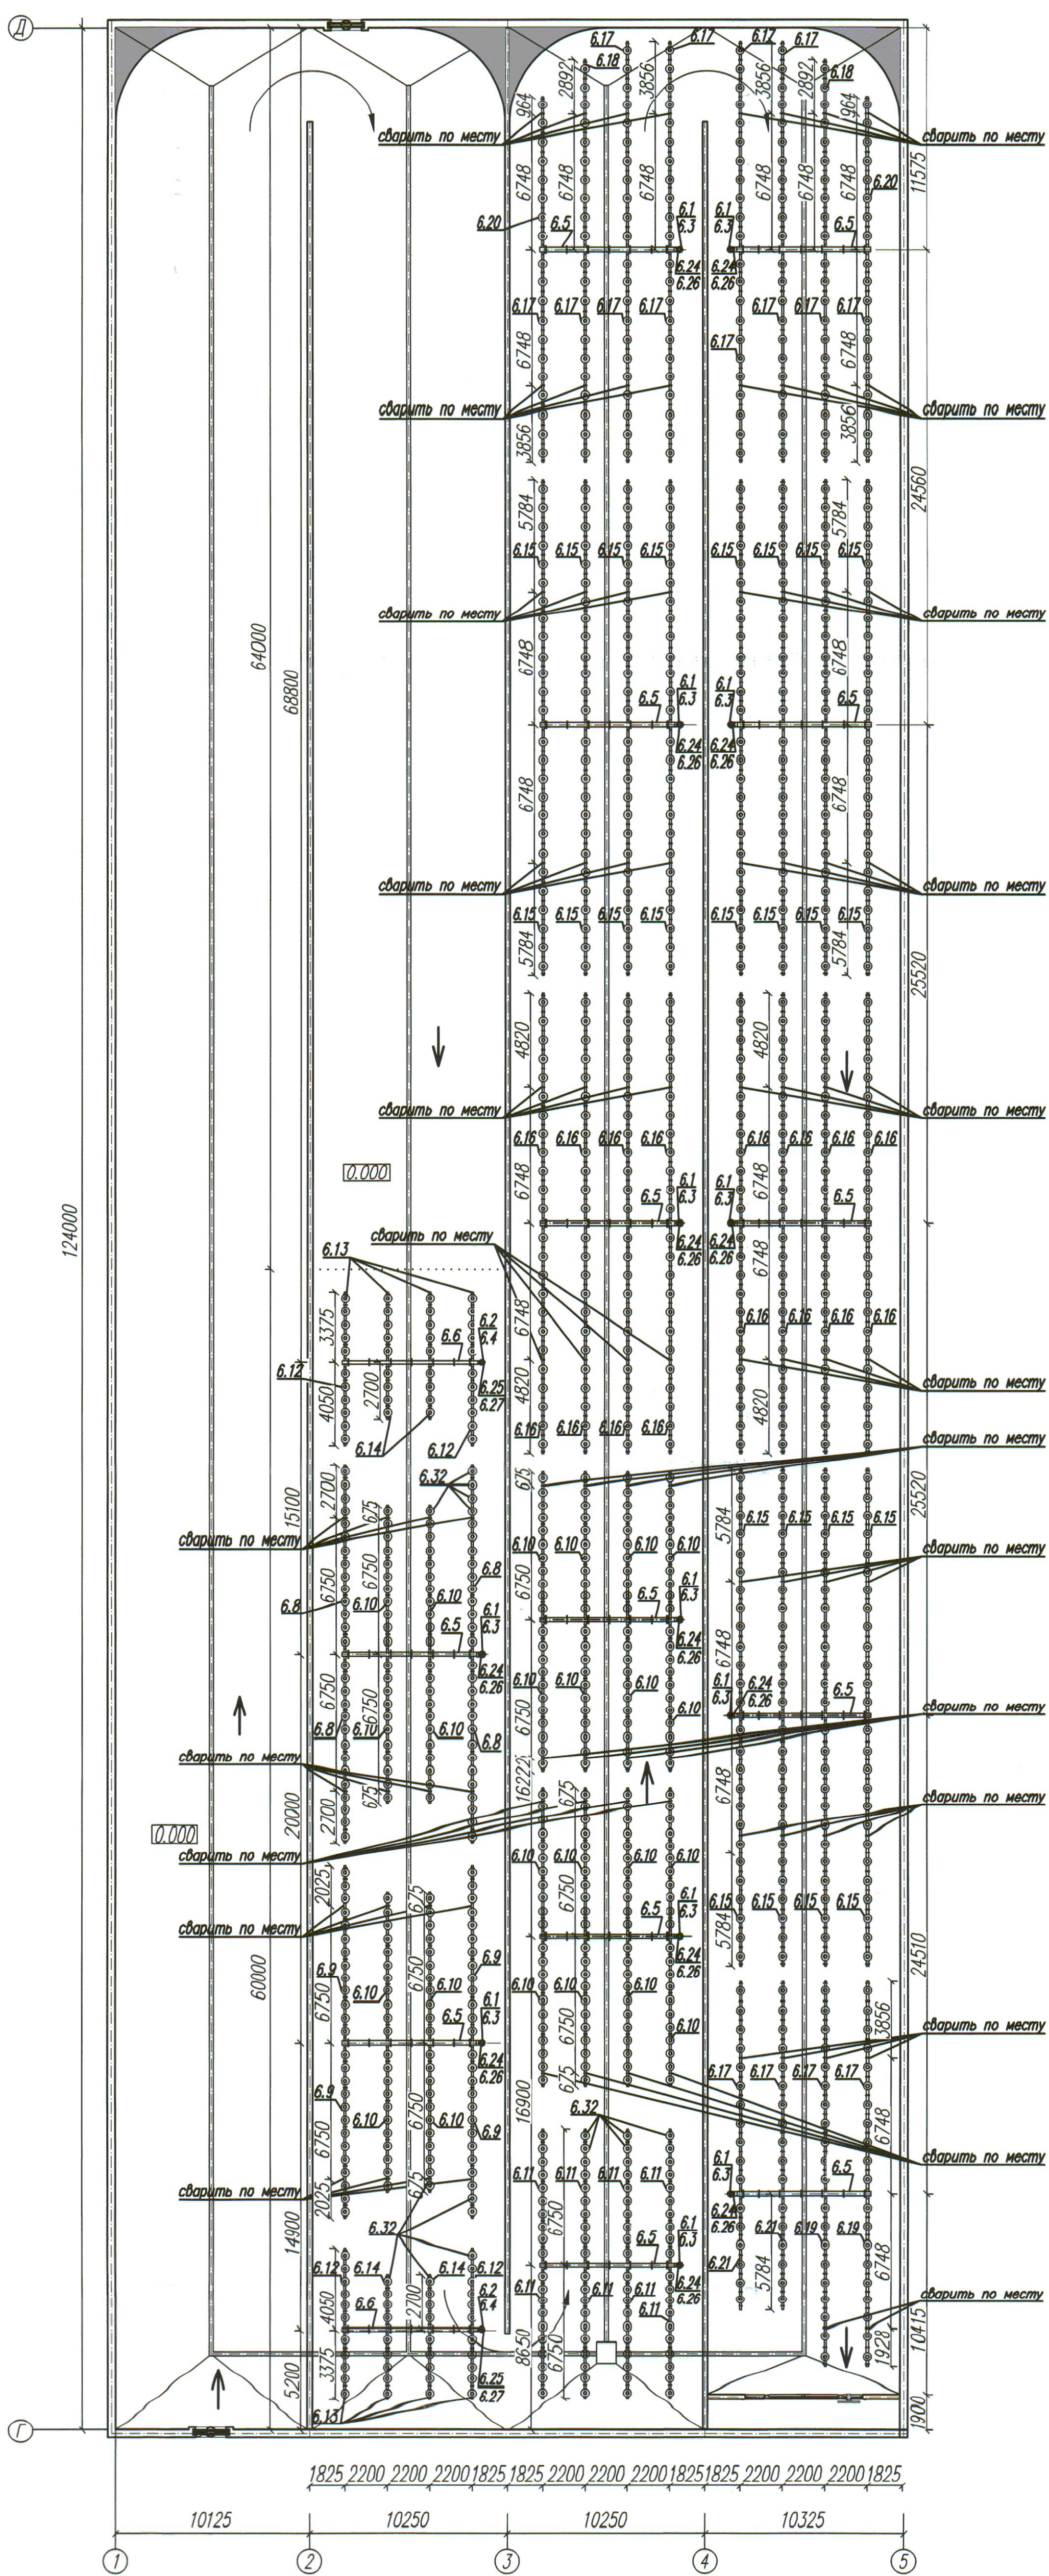


Примечание: 1. Схема раскладки трубопровода А2.6 аналогична для всех секций азроотенка.

22.035-1-246.9:246.11-МК-6					
Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная, 1. Внесение изменений					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Э.И.	21.10.23	21.10.23	21.10.23	21.10.23
Проверил	Филиппович	21.10.23	21.10.23	21.10.23	21.10.23
Н.контр.	Терешкова	21.10.23	21.10.23	21.10.23	21.10.23
Утв.	Мазинская	21.10.23	21.10.23	21.10.23	21.10.23
Площадка станции очистки сточных вод МОС-1. Аэротенк № 9:11. в очередь строительства				С	7
План на отметке 0.000. Схема трубопровода А2.6 в секции азроотенка				БКП	

1-1



2-2

[illegible]

