



ФРАГМЕНТ ФАСАДА в осях 8-11, А

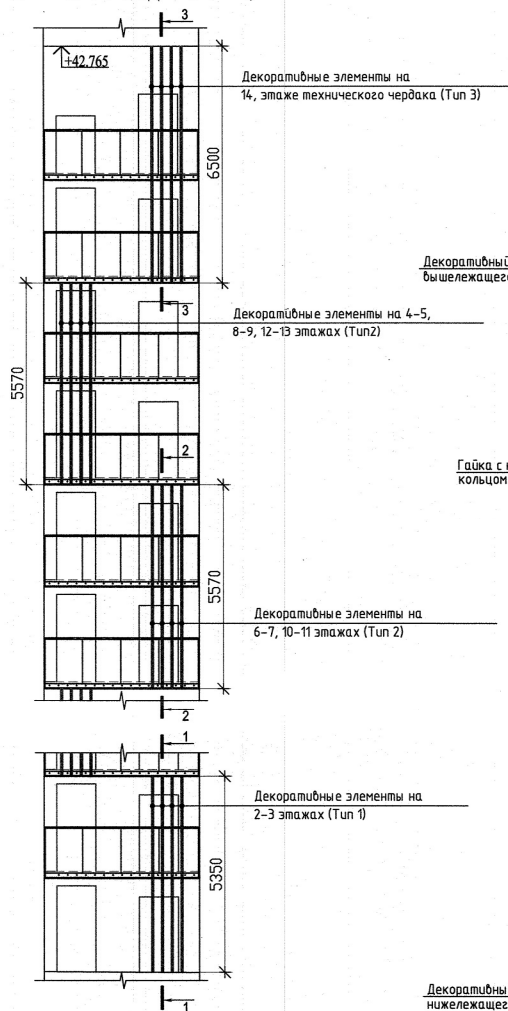

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


Поз.	Наименование	Кол., шт.	Масса, ед.кг	Вес, кг	Примечание
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Тип 1)					
1	Алюминиевый профиль 48 мм (L=12000)	4	0,99	11,88	
2	Трехслойный композитный лист 4 мм (S=3,3)		7,5	24,75	
3	Расход металла на кронштейны: полоса 8x50 (L=1725)		3,12	5,38	
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Тип 2)					
1	Алюминиевый профиль 48 мм (L=12400)	20	0,99	12,28	
2	Трехслойный композитный лист 4 мм (S=3,44)		7,5	25,8	
3	Расход металла на кронштейны: полоса 8x50 (L=1990)		3,12	6,21	
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Тип 3)					
1	Алюминиевый профиль 48 мм (L=14380)	4	0,99	14,24	
2	Трехслойный композитный лист 4 мм (S=4,02)		7,5	30,15	
3	Расход металла на кронштейны: полоса 8x50 (L=1700)		3,12	5,30	

А 4

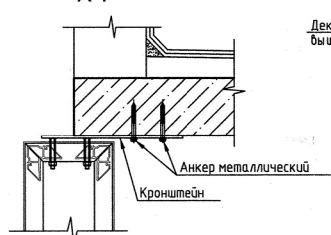

Декоративный элемент
вышележащего этажа


А 1

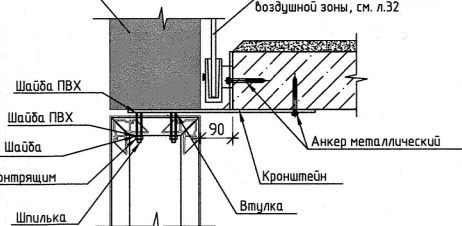

А 2




А 3

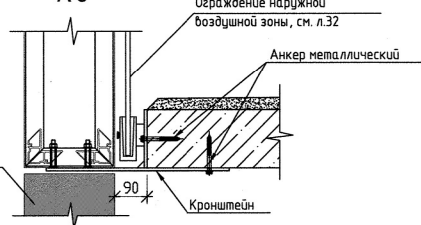

Декоративный элемент
нижележащего этажа


1-1

(Декоративный элемент Тип 1)

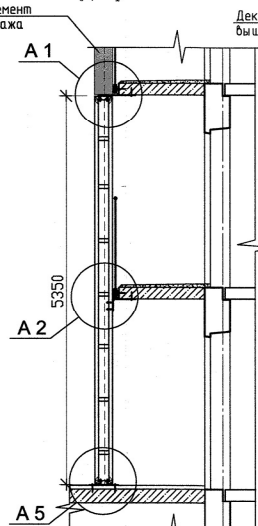


2-2

(Декоративный элемент Тип 2)

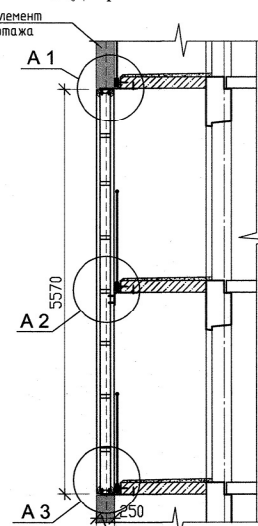


3-3


(Декоративный элемент Тип 3)

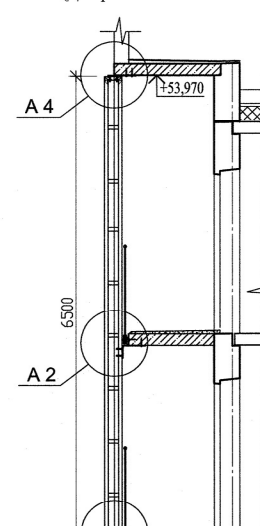

А 5

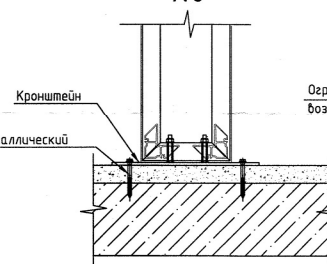


Плита перекрытия

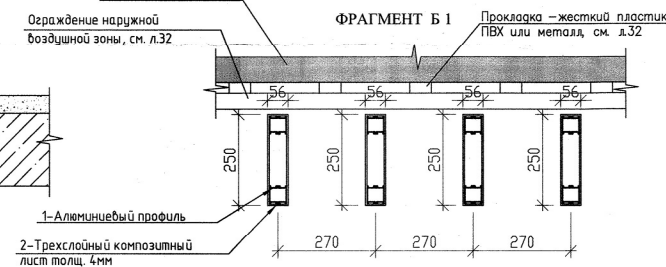

- Данный лист смотреть совместно с л. 32 "Ограждение наружной воздушной зоны лестничной клетки в осях 8-11, А".
- Крепление кронштейнов выполнить до установки ограждений наружной воздушной зоны. Крепление декоративных элементов к кронштейнам выполнять после установки ограждений.
- При закреплении кронштейнов к плите учитывать крепление анкерных болтов ограждения воздушной зоны к плите перекрытия во избежании недостаточного расстояния между анкерами крепления кронштейнов и анкерами крепления ограждений.
- Представленные в проекте узлы даны справочно для осмечивания. Детальная конструктивная разработка каркасов декоративных элементов с облицовкой композитными панелями (расчет конструкций, уточнение размеров, узлы крепления, доборные комплектующие элементы) осуществляется организацией, имеющей лицензию на проектирование, изготовление и монтаж конструкций из алюминиевых сплавов (победителем тендера).
- Для облицовки декоративных элементов применять панели облицовочные алюминиевые композитные толщиной 4 мм. Минимальный класс пожарной опасности - КН1. Применяемые на фасаде облицовочные изделия, архитектурные элементы должны быть из материалов с пожарно-техническими показателями не ниже Г1, РП1.
- Цвет декоративных элементов - см. "Паспорт наружной отделки".

ФРАГМЕНТ ПЛАНА в осях 8-11, А

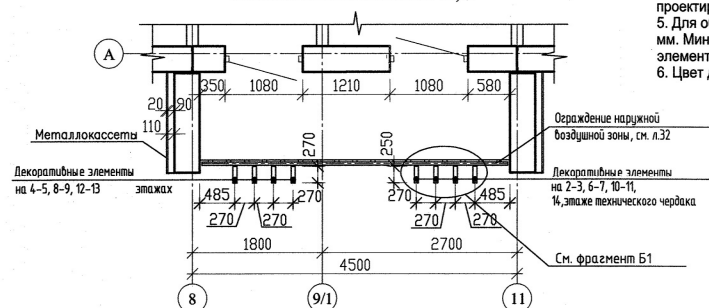

213.23-07-AP					
Многоквартирный жилой дом ГП-7 по проспекту Строителей, 76 в микрорайоне №7 в г. Бобруйске					
Изм.	Колуч	Лист	Подпис	Дата	
Утвердил	Дольникова	03.24			
Н.контр.	Славнова	03.24			
Проверил	Садкова	03.24			
Разработал	Козырева	03.24			
Жилой дом				Стация	Лист
				С	30
Декоративные элементы наружной воздушной зоны				ОАО "Институт "Могилевгражданпроект"	