

Разрешение		Обозначение		Реконструкция Барановичской ТЭЦ с установкой водогрейных котлов, работающих на древесных гранулах (пеллетах), по адресу: просп. Советский, 41 в г. Барановичи	
897-26		429-81-AP2 429-81-AP2.CO			
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
2	3	<u>429-81-AP2</u> Откорректирована толщина утеплителя на узле 1 и в ТТ п.6 1. Внесены п. 35 в общие указания		1	На основании письма филиала "Барановичские тепловые сети" РУП "Брестэнерго" № 12/2444 от 09.07.2026 С изменением сметной стоимости.
3	2	<u>429-81-AP2.CO</u> Откорректирована толщина утеплителя			09.09.26
	6	Откорректирована запись о колпаке для кабельной проходки			
	1	Заполнена таблица регистрации изменений.			

Согласовано	Н. контр.	Н. маш.	08.26
Гл. арх.	Шаблинская	08.26	
Нач. отд.	Данюбский	08.26	

Утв.	Свицкий	08.26
ГИП	Кирпичев	08.26
Составил	Функ	08.26
Изм. внес	Семашко	08.26



РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ"
Минск Беларусь
АСО

Лист	Листов
	1

Общие указания

Лист	Наименование	Примечание
3	Спецификация фасонных элементов	
3	Спецификация костылей	

6 Данным проектом предусматривается устройство кровли в котельной на топливных пеллетах,

- устройство покрытия кровли;

30 Работы по устройству кровли должны выполняться согласно требований соответствующих технологических карт специалистами, прошедшими специальный курс обучения.

31 Предложенные в проекте материалы могут быть заменены на другие с аналогичными характеристиками при условии согласования с Генпроектировщиком.

32 Материалы и изделия, принятые в проекте, должны иметь сертификаты соответствия пожарной безопасности (протокол испытания) и гигиенические сертификаты, выданные лицензионным уполномоченным органом.


33 При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификации оборудования, влияющими на технико-экономические показатели объекта, безопасность объекта и/или влекущими увеличение сметной стоимости, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по заданию заказчика на основании паспортных данных фактически закупленного оборудования, представляемых заказчиком.

9. Согласно СН 2.01.01-2022 "Основы проектирования строительных конструкций" класс надежности ВС2

10 В соответствии с СН 2.02.05–2020 "Пожарная безопасность зданий"

29 Работы по устройству кровли должны выполняться специализированными бригадами под техническим

13 Комплект чертежей разработан для производства работ при положительных температурах.

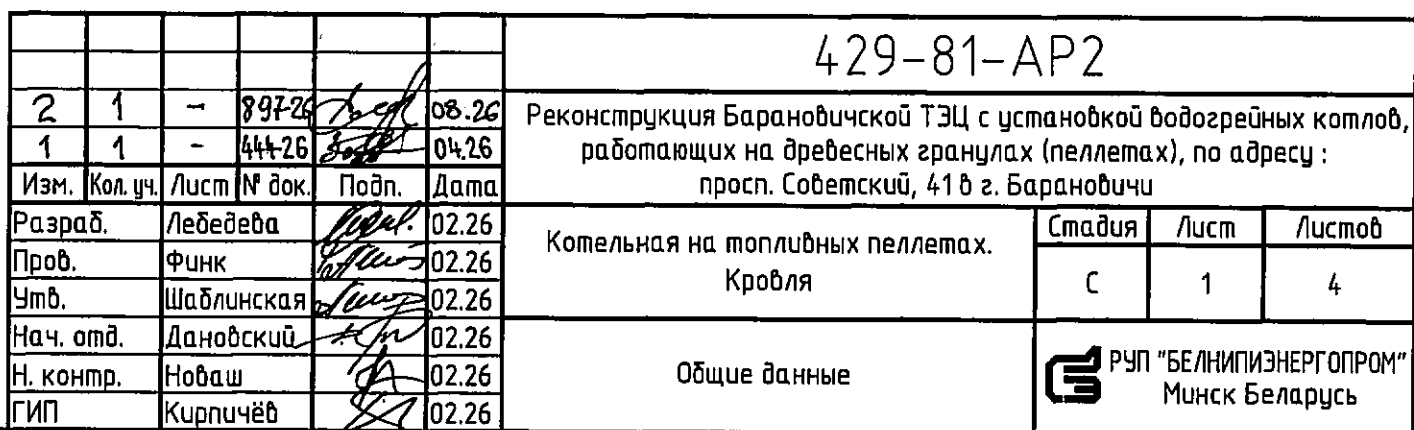

A3x3

Инф. № подл.	Подп. и дата	Ваш. инд. №	Согласовано	
4286	11.09.03.26		ППО	Куликов
				07.26