


УТВЕРЖДАЮ


Генеральный конструктор –
начальник НТЦ им. А.Н. Егорова
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ»


24.12.2021 Трухнев А.Н.

Технические требования 27.12.2021 № ТТПУ 600-048-2021
на покупное изделие
«Огнетушитель переносной»

СОГЛАСОВАНО


Начальник УКК


27.12.2021


РАЗРАБОТАЛ

Представитель УГК

Начальник бюро специальных систем и
инструмента НТЦ УГК


08.12.2021 В.П. Головач

Зам. главного конструктора-
начальник отдела

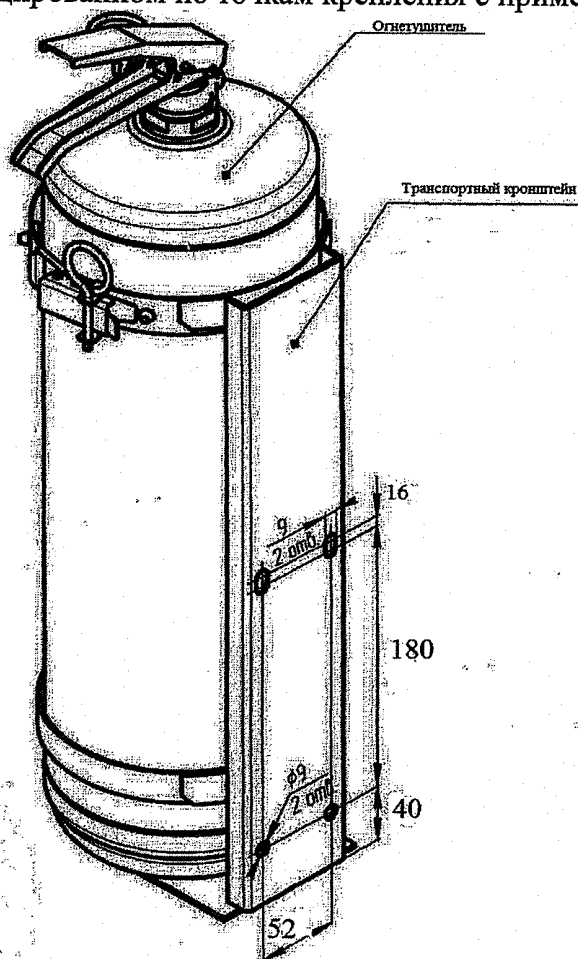

08.12.2021 В.С. Лешкевич

1. Область применения покупного изделия: техника производства ОАО «БЕЛАЗ».
2. Нормативные ссылки: СТБ 11.13.04, ГОСТ Р 51057, ISO 7165.
3. Технические требования:

- обеспечивать тушение пожаров классов А (горение твердых веществ), В (пожары горючих жидкостей), С (горение газообразных веществ) в соответствии с ГОСТ 27331-87 и оборудования, находящегося под напряжением до 1000 В;

- быть работоспособны в температурном диапазоне от минус 50 °С до плюс 50 °С при попадании атмосферных осадков (снег, дождь и т.д.);

- огнетушитель должен быть в комплекте с кронштейном крепления, унифицированным по точкам крепления с применяемым в настоящее время:



- степень жесткости к воздействию механических факторов – группа М30 ГОСТ 30631-99;

- масса огнетушащего вещества - 6 кг;

- применяемые огнетушащие составы должны иметь сертификаты пожарной безопасности и санитарно-гигиенические заключения;

- огнетушитель должен быть перезаряжаемым и оснащен индикатором давления или манометром, показывающим наличие давления вытесняющего газа в огнетушителе и позволяющим оценить его величину;

- защитные, защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия должны обеспечивать сохранность внешнего вида огнетушителя в условиях эксплуатации;

- огнетушитель должен быть пригодным к установке на открытом воздухе и устойчивым к воздействию атмосферных осадков (дождь, снег, град);

- корпус огнетушителя должен быть окрашен в красный сигнальный цвет;
 - информационные таблички и техническая документация на огнетушитель должны иметь двуязычный вариант (русский/английский).
 - срок службы огнетушителя должен быть не менее 10 лет;
 - остальные требования по СТБ 11.13.04, ГОСТ Р 51057.
4. Огнетушитель должен уметь упаковку, обеспечивающую его сохранность от повреждения.
 5. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев с момента ввода карьерного самосвала в эксплуатацию или 36 месяцев с момента поставки.