
Наименование параметра и место отбора импульса	Вентсистема П5															
	Температура							Перепад давления			Управление		Перепад давления		Давления	
	Воздух	Вода		Воздух							Вода					
	Датчик температуры наружного воздуха	Датчик температуры обратной воды (1-ый подогрев)	Датчик температуры обратной воды (2-ой подогрев)	Датчик температуры приточного воздух (1-ый подогрев)	Датчик температуры приточного воздух (2-ой подогрев)	Датчик температуры воздуха в помещении операторной	Термостат защиты от замораживания (по воздуху)	Датчик-реле перепада давления на фильтре	Датчик-реле перепада давления на вентиляторе П1.1 (раб.)	Датчик-реле перепада давления на вентиляторе П1.2 (рез.)	Регулирование температуры на линии теплоносителя (1-ый подогрев)	Регулирование температуры на линии теплоносителя (2-ой подогрев)	Датчик-реле перепада давления на насосах Н1.2, Н1.2а	Датчик-реле перепада давления на насосах Н1.1, Н1.1а	Датчик защиты от "сухого" хода насосов Н1.2, Н1.2а	Датчик защиты от "сухого" хода насосов Н1.1, Н1.1а
Позиция	TE650	TE651	TE658	TE652	TE659	TE657	TS653	PDS654	PDS655	PDS656	TN651	TN658	PDS659	PDS661	PISL660	PISL662

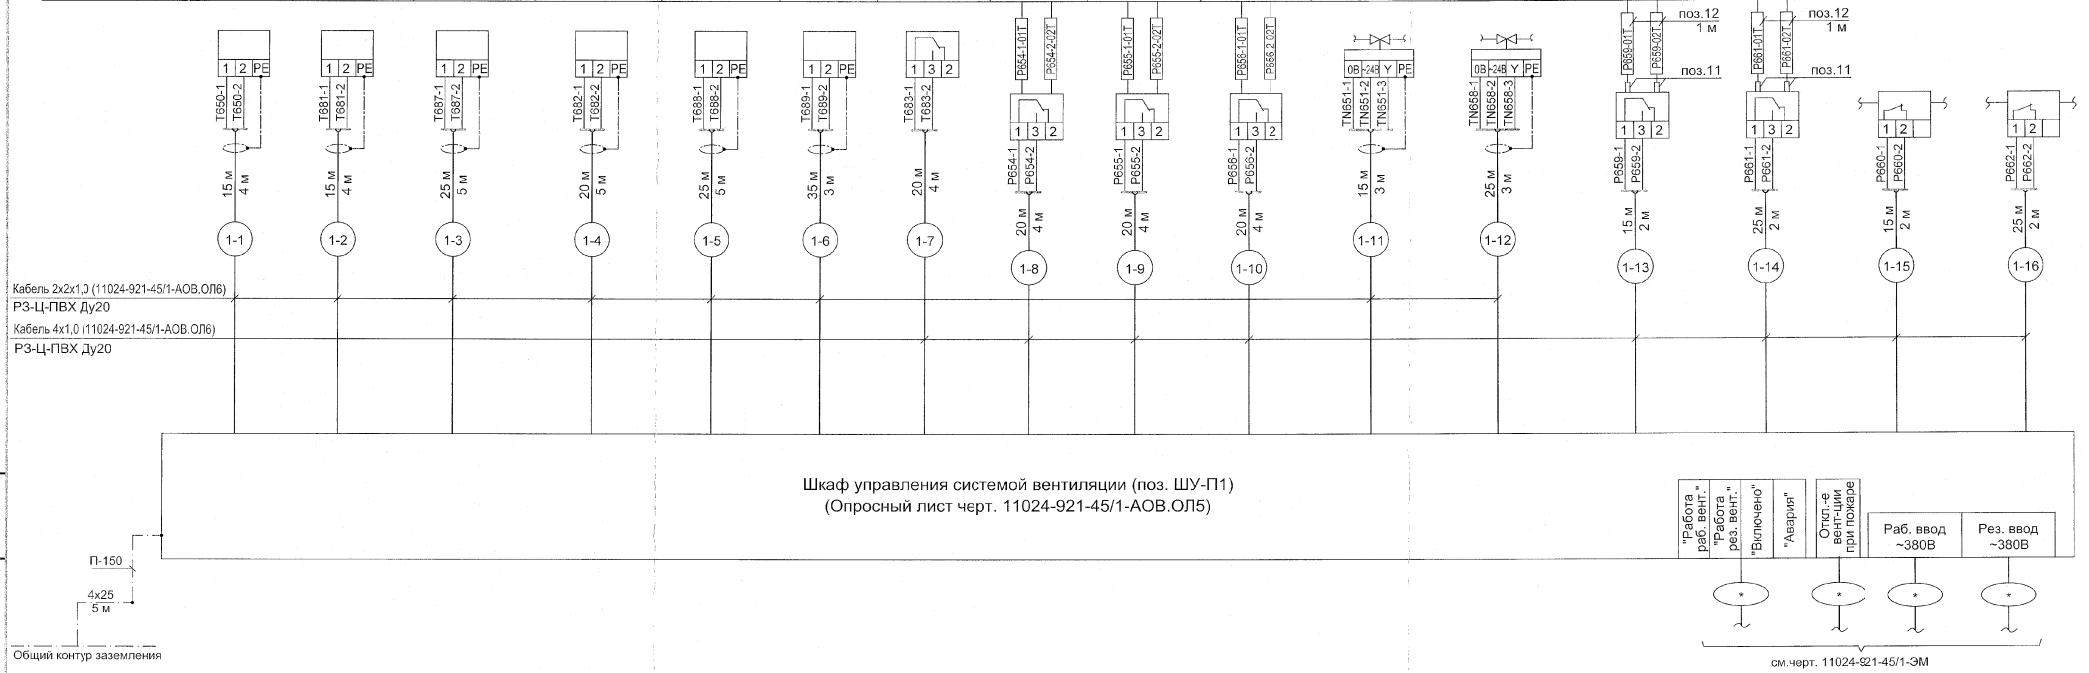

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

11024-921-45/1-АОВ-003

Лист 3

Формат А4х3