
утверждаю
Первый заместитель директора - главный инженер
Л.Л. Рудакиевич

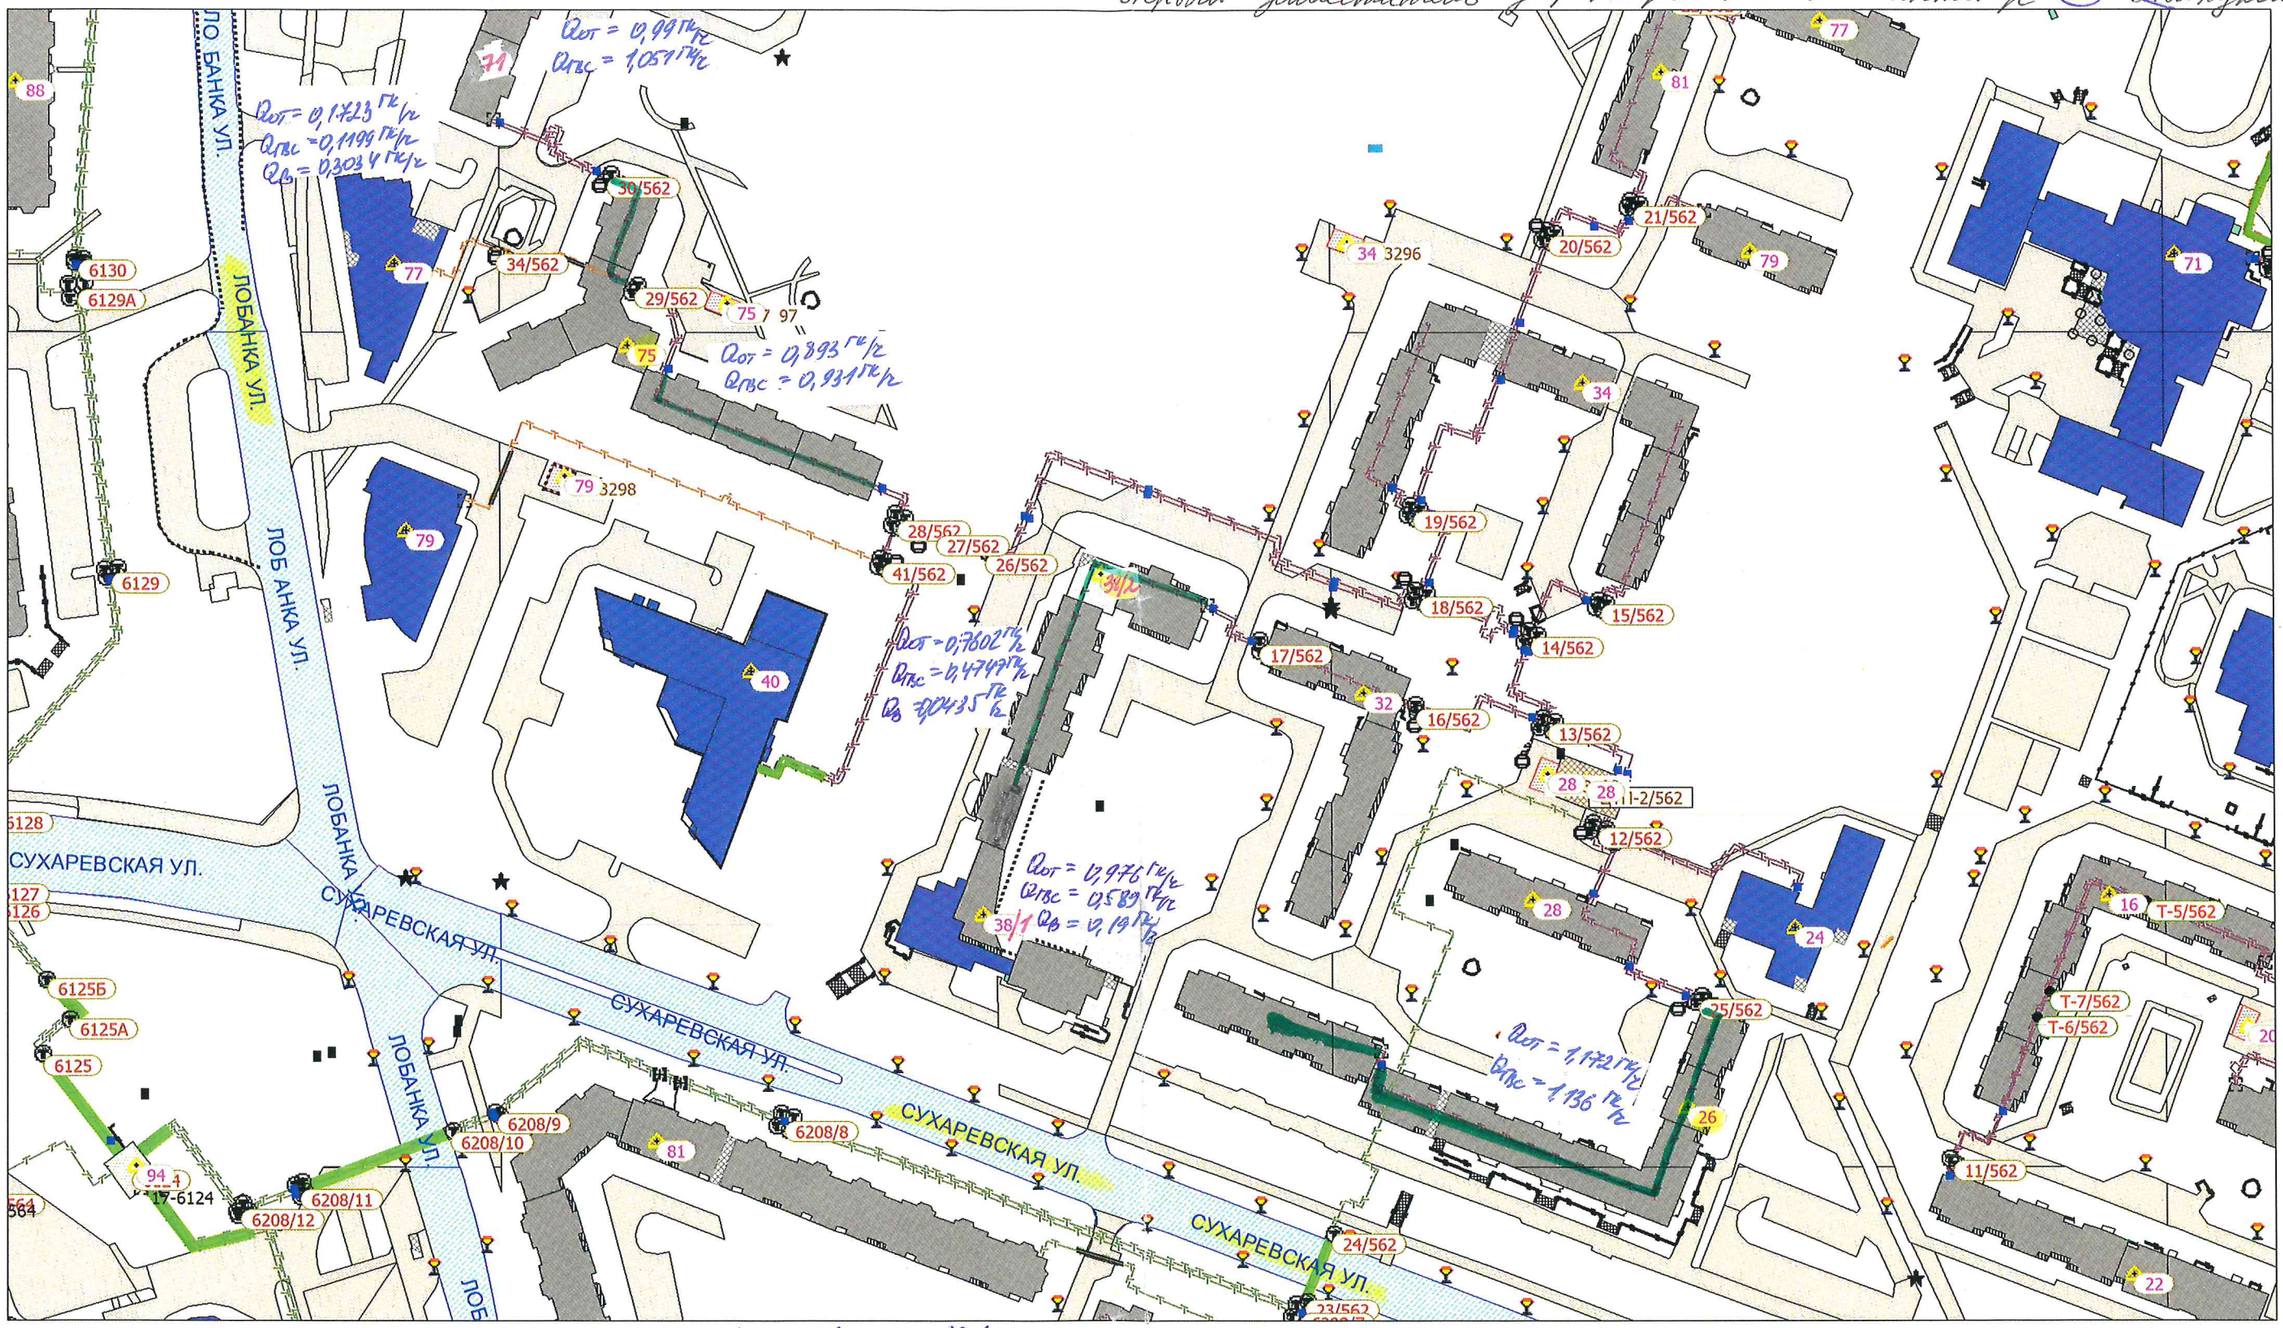

Транзит ж/р Лобанка, 75:
Т1Т2 ф 159 - 95 м
Т3Т4 ф 219/159 - 5 м
Т3Т4 ф 159/100 - 92 м
Т1Т2 ф 159 - 50 м
Т3Т4 ф 159/100 - 50 м

Транзит ж/р Сухаревская, 38/2:
Т1Т2 ф 108 - 62 м
Т2Т4 ф 159/80 - 100 м

Транзит ж/р Сухаревская, 26:
Т1Т2 ф 114 - 23 м
Т1Т2 ф 89 - 111 м
Т1Т2 ф 76 - 53 м
Т3Т4 ф 159/80 - 100 м
Т2Т4 ф 159/76 - 88 м

ИТП 2/562 лист 1 (ниу)

«Минсккоммунтеплосеть»
Начальник РТС-5
Долгов Е.Я

17.10.2025г.

Утверждаю
Первый заместитель директора – главный инженер
Г.Л. Муромцевич

СУХАРЕВСКАЯ УЛ.
ЛОБАНКА УЛ.
ЧАЙЛЫТКО УЛ.
ТП-3270
Qот = 0,597 Гкал/ч
Qгвс = 0,168 Гкал/ч
Qот = 0,554 Гкал/ч
Qгвс = 0,538 Гкал/ч
Qот = 1,057 Гкал/ч
Qгвс = 1,117 Гкал/ч
Qот = 0,3325 Гкал/ч
Qгвс = 0,1451 Гкал/ч

Транзит Лобанка, 89:
Т1Т2 ф159 – 63 м
Т3Т4 ф 159/108 – 14 м
Т3Т4 ф 89/57 – 22 м

Тсеть ж/д Лобанка, 89 – ж/р Лобанка, 89:
Т1Т2 ф 89 – 4 м

Транзит ж/д Сухаревская, 13:
Т1Т2 ф89 – 120 м
Т3Т4 ф 89/57 – 120 м

Тсеть ж/д Сухаревская, 13 – ж/р Сухаревская, 13:
Т1Т2 ф 57 – 10 м
Т3Т4 ф 89/57 – 10 м

ИТП 2/561

«Минсккоммунтеплосеть»
Начальник РТС-5
Данилов Г.Я.

17.10.2025г.

Утверждаю
Первый заместитель директора - главный инженер
Г.Л. Кухаченевич

Транзит к/ф Чайлытко, 3:
Т1Т2 ф 76 - 15 м
Т3 Т4 ф 57 - 15 м

Транзит к/ф Чайлытко, 9:
Т1Т2 ф 114 - 57 м
Т3Т4 ф 159/108 - 62 м

Транзит к/ф Чайлытко, 13:
Т1Т2 ф 114 - 68 м
Т1Т2 ф 89 - 24 м
Т3 Т4 ф 159/108 - 84 м
Т3 Т4 ф 108/89 - 14 м


Транзит к/ф Горецкого, 51:
Т1Т2 ф 159 - 2 м
Т1Т2 ф 89 - 8 м
Т3Т4 ф 159/108 - 2 м
Т3 Т4 ф 108/89 - 8 м

ИТП 2/560

«Минсккоммунтеплосеть»
Начальник РТС-5
Долотов В.А.

17.10.2025г.

Утверждаю
Первый заместитель директора - главный инженер _____ Г.Л. Лукашевич

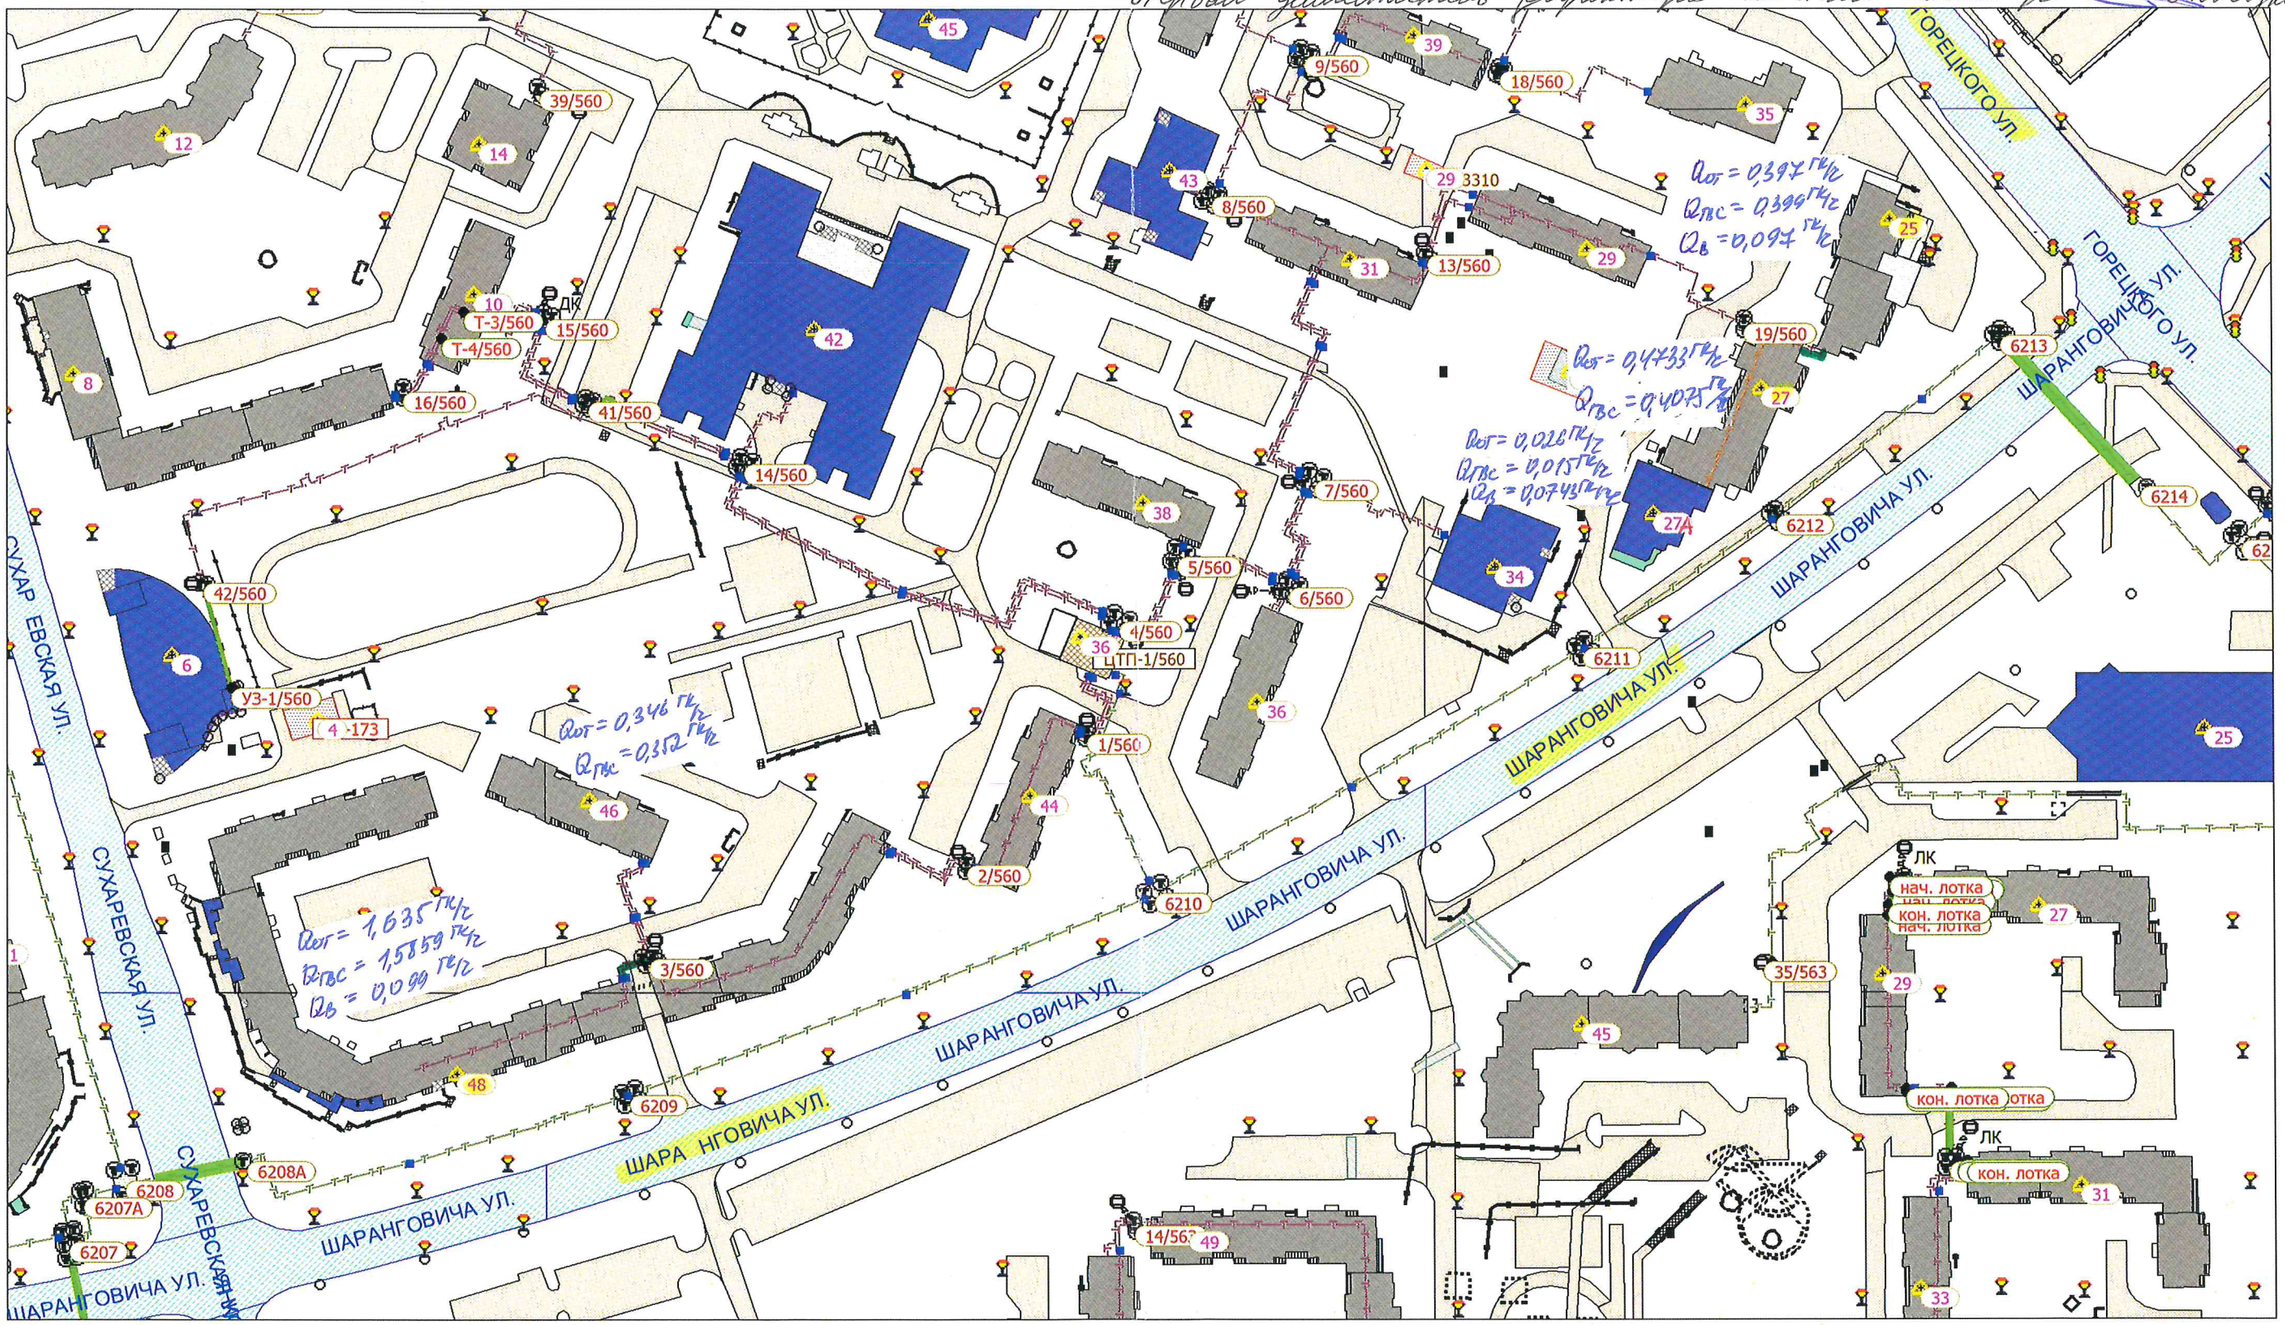

Псеть ж/д Горецкого, 27 –
ж/р Горецкого, 25:
Т1Т2 ф76 – 8 м
Т3Т4 ф89/57 – 10 м
ПСГВ ТК 31/560 –
ж/р Шарановича, 48:
Т1Т2 ф114 – 12 м

ИОТП 1/560 лист 1 (лиу)

«Минсккоммунтеплосеть»
Начальник РТС-5
Данилов Д.Н.

17.10.2023

утверждаю
Первый заместитель директора - главный инженер
Г.Л. Лукашевич

ШАРАНГОВИЧА УЛ.
СУХАРЕВСКОГО УЛ.
ЯНКОВСКОГО УЛ.
ЯНК ОВСКОГО УЛ.
ШАРАНГОВИЧА УЛ.
ЯНКОВСКОГО УЛ.
ЯНКОВСКОГО УЛ.

Qот = 0,052 Гкл/г
Qгвс = 0,059 Гкл/г
Qв = 0,159 Гкл/г
Пгсеть Тк 9/563 - Шаранговича 51
Тпг ф57 - 49 м
Qот = 0,345 Гкл/г
Qгвс = 0,352 Гкл/г
Qот = 0,371 Гкл/г
Qгвс = 0,352 Гкл/г
Qот = 0,334 Гкл/г
Qгвс = 0,37 Гкл/г
Qот = 0,596 Гкл/г
Qгвс = 0,625 Гкл/г
Qот = 0,334 Гкл/г
Qгвс = 0,37 Гкл/г
Qот = 0,347 Гкл/г
Qгвс = 0,35 Гкл/г
Qот = 0,224 Гкл/г
Qгвс = 0,275 Гкл/г
Qот = 0,23 Гкл/г
Qгвс = 0,282 Гкл/г
Qот = 0,334 Гкл/г
Qгвс = 0,37 Гкл/г
Qот = 0,347 Гкл/г
Qгвс = 0,35 Гкл/г
Qот = 0,237 Гкл/г
Qгвс = 0,275 Гкл/г
Qот = 0,354 Гкл/г
Qгвс = 0,385 Гкл/г
Qв = 0,528 Гкл/г
Qот = 0,242 Гкл/г
Qгвс = 0,244 Гкл/г
Qв = 0,1 Гкл/г

6207/1 · 6207/2 · 6207/3 · 6207/4А · ВР-1/563 · ВР-2/573 · КПУ-1/573 · 2/573 вед. · 3/573 вед. · 17/573
1/563 · 2/563 · 3/563 · 4/563 · 5/563 · 6/563 · 7/563 · 8/563 · 9/563 · 10/563 · 11/563 · 12/563 · 13/563 · 14/563 · 15/563 · 17/563 · 19/563 · 49/1 · 49/2 · 49/3 · 49/4 · 49,792
1 · 2 · 3 · 5 · 7 · 8 · 9 · 11 · 13 · 15 · 17 · 19 · 21 · 23 · 49 · 51

Транзит к/д Янковского, 5:
Т1Т2 ф 114 - 85 м
Т3Т4 ф 100/89 - 88 м

Транзит к/д Янковского, 7:
Т1Т2 ф 159 - 7 м
Т1Т2 ф 114 - 23 м
Т1Т2 ф 89 - 34 м
Т3Т4 ф 108/89 - 23 м
Т3Т4 ф 89/57 - 34 м

Транзит к/д Янковского, 9:
Т1Т2 ф 89 - 13 м
Т1Т2 ф 76 - 22 м
Т3Т4 ф 80/57 - 30 м
Т3Т4 ф 50/38 - 2 м

Транзит к/д Янковского, 13:
Т1Т2 ф 159 - 20 м
Т1Т2 ф 114 - 32 м
Т1Т2 ф 76 - 36 м
Т3Т4 ф 159/108 - 20 м
Т3Т4 ф 80/57 - 78 м

Транзит к/д Янковского, 15:
Т1Т2 ф 159 - 64 м
Т3Т4 ф 159/108 - 64 м

Транзит к/д Янковского, 17:
Т1Т2 ф 219 - 3 м
Т3Т4 ф 219/159 - 8 м
Т1Т2 ф 159 - 51 м
Т3Т4 ф 89/57 - 36 м
Т3Т4 ф 159/108 - 32 м

Транзит Шаранговича, 49 к 4:
Т1Т2 ф 159 - 65 м
Т3Т4 ф 159/108 - 68 м

УПТ 1/563

«Минсккоммунтеплосеть»
Начальник РТС-5
Долотов Р.А.

17.10.2022г