Форма С-1

УП «Минскводоканал»
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер
_____ А.И.Голоскок
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
«_____» _____ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с распоряжением от « 26» февраля 2026г. № 216 в составе:

председателя комиссии — зам. начальника производства «Минскводопровод» — Н.И. Сазановой
(должность) (инициалы, фамилия)

членов комиссии — начальника ТО производства «Минскводопровод» — М.О.Алексеевич
(должность) (инициалы, фамилия)

начальника ПТО производства «Минскводопровод — М.Е. Луцевич
(должность) (инициалы, фамилия)

начальника района по эксплуатации водопроводных сетей №3 — С.А.Пеньковского
(должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:
«Аварийный ремонт участка водопровода, расположенного по ул. Космонавтов, 33 в г. Минске» (инв. № 5317)
(наименование объекта)

установлено, что участок хозяйственно – питьевого водовода Д250 мм из чугунных труб, введенный в
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)
эксплуатацию в 1994 году, по причине выявленного повреждения отключен. Для обеспечения гарантированного водоснабжения потребителей необходимо произвести ремонт аварийного участка водопровода.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: повреждение водопроводной сети под проезжей частью ул.Космоноватов, во второй полосе, в зоне производства работ расположены подземные коммуникации.
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
в соответствии с технологией производства работ
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации ноябрь 2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ декабрь 2026
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 месяц

Председатель комиссии — зам. начальника производства «Минскводопровод» — подпись — Н.И. Сазанова
(должность) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии — начальник ТО производства «Минскводопровод» — подпись — М.О.Алексеевич
(должность) (инициалы, фамилия)

начальник ПТО производства «Минскводопровод» — подпись — М.Е.Луцевич
(должность) (инициалы, фамилия)

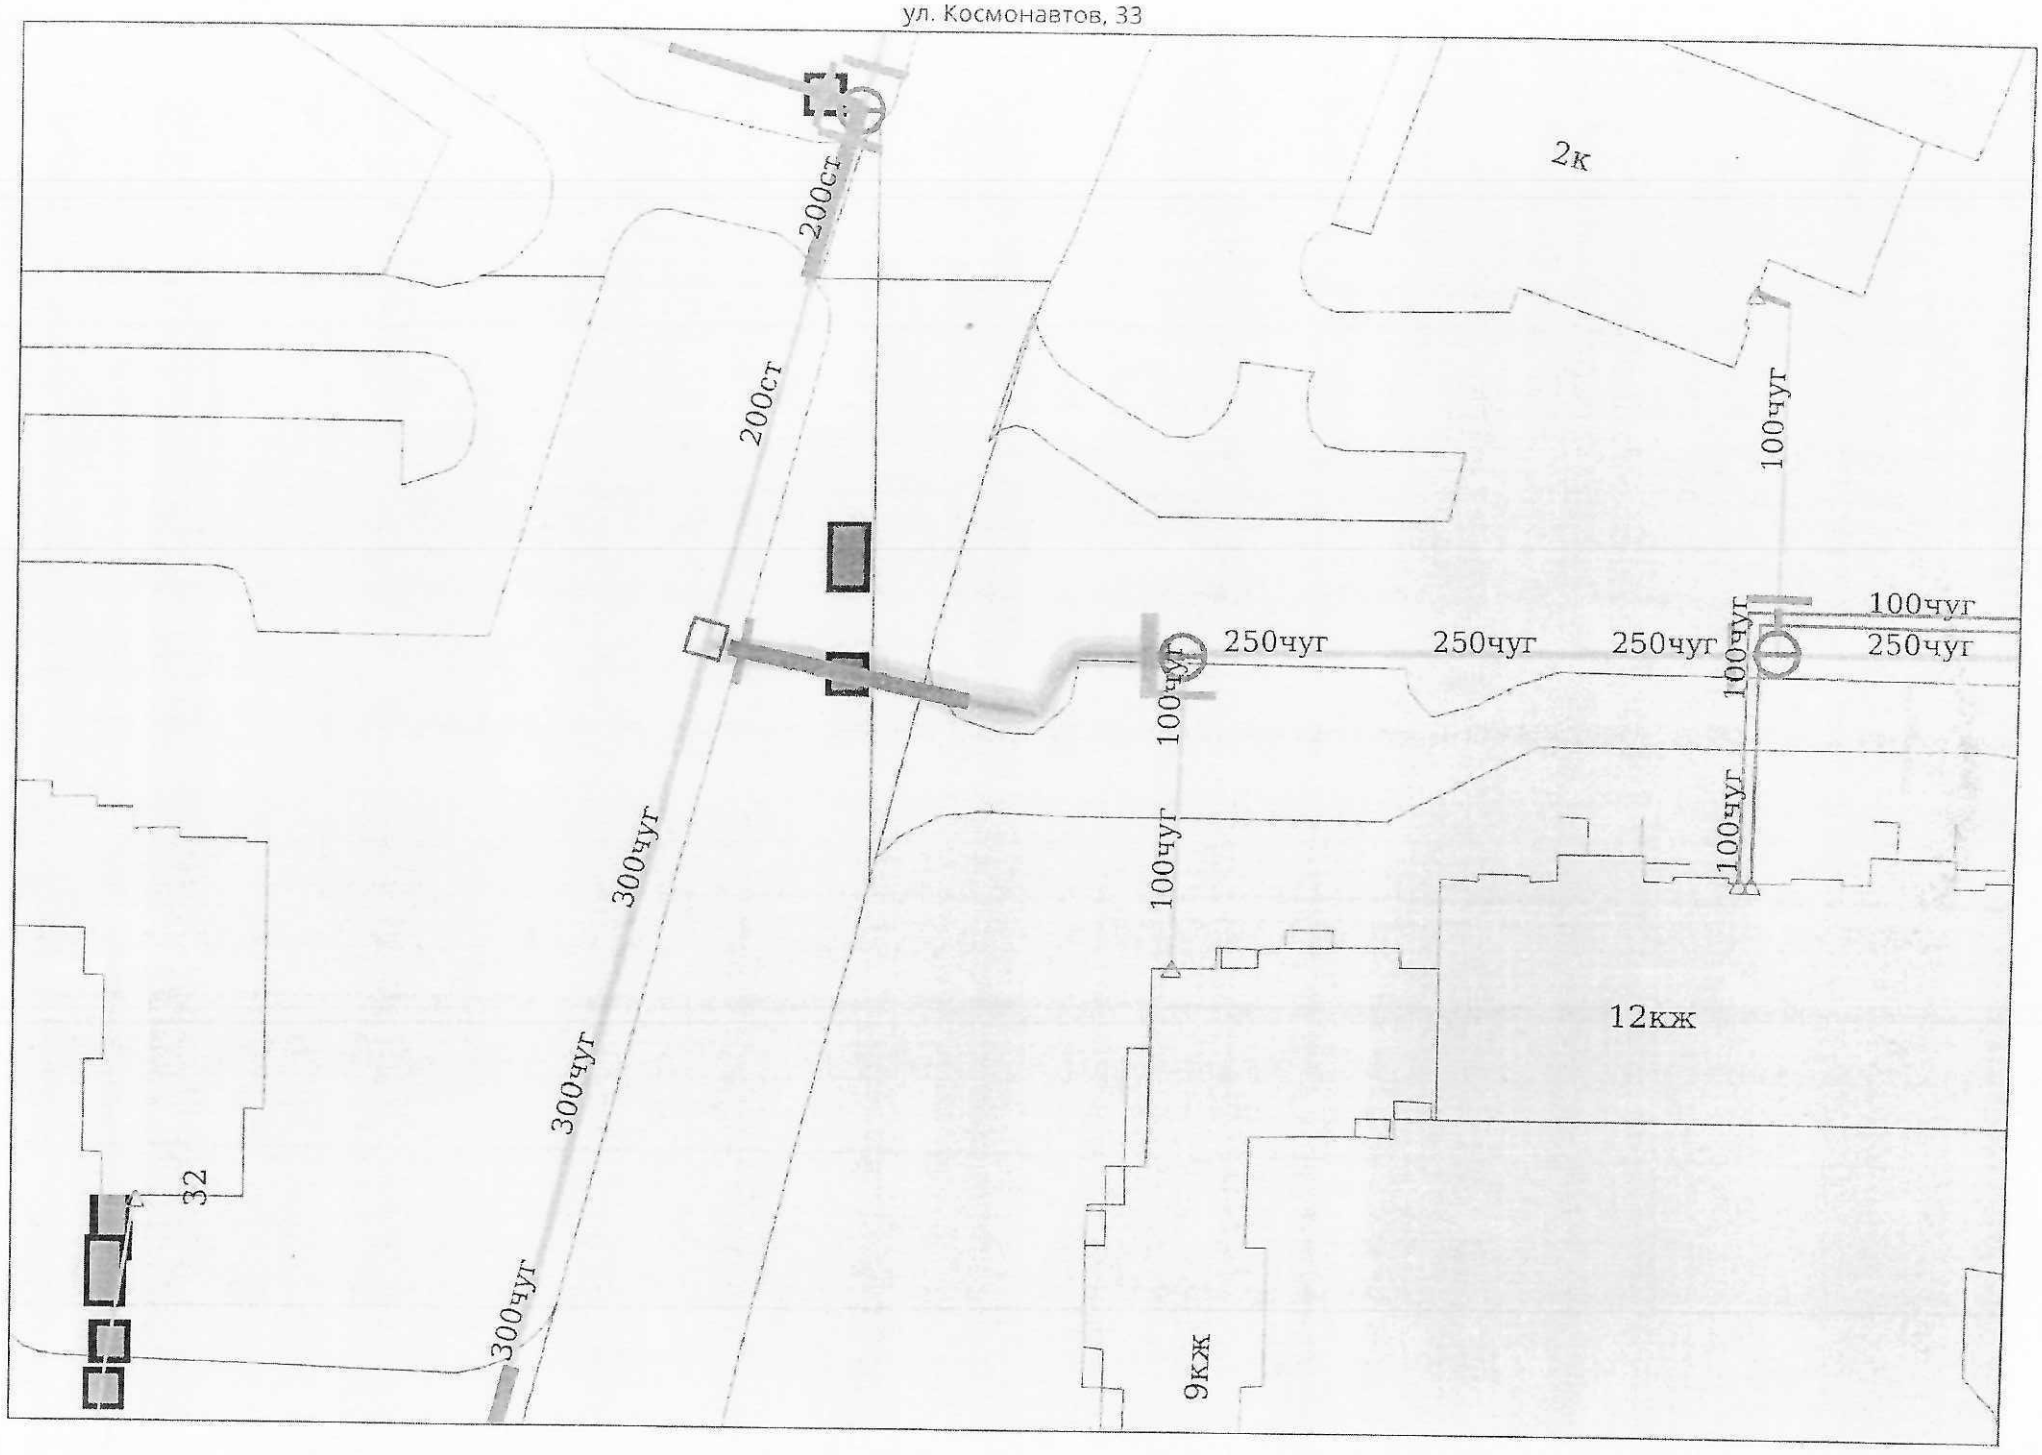
начальник района по эксплуатации водопроводных сетей №3 — подпись — С.А.Пеньковский
(должность) (инициалы, фамилия)

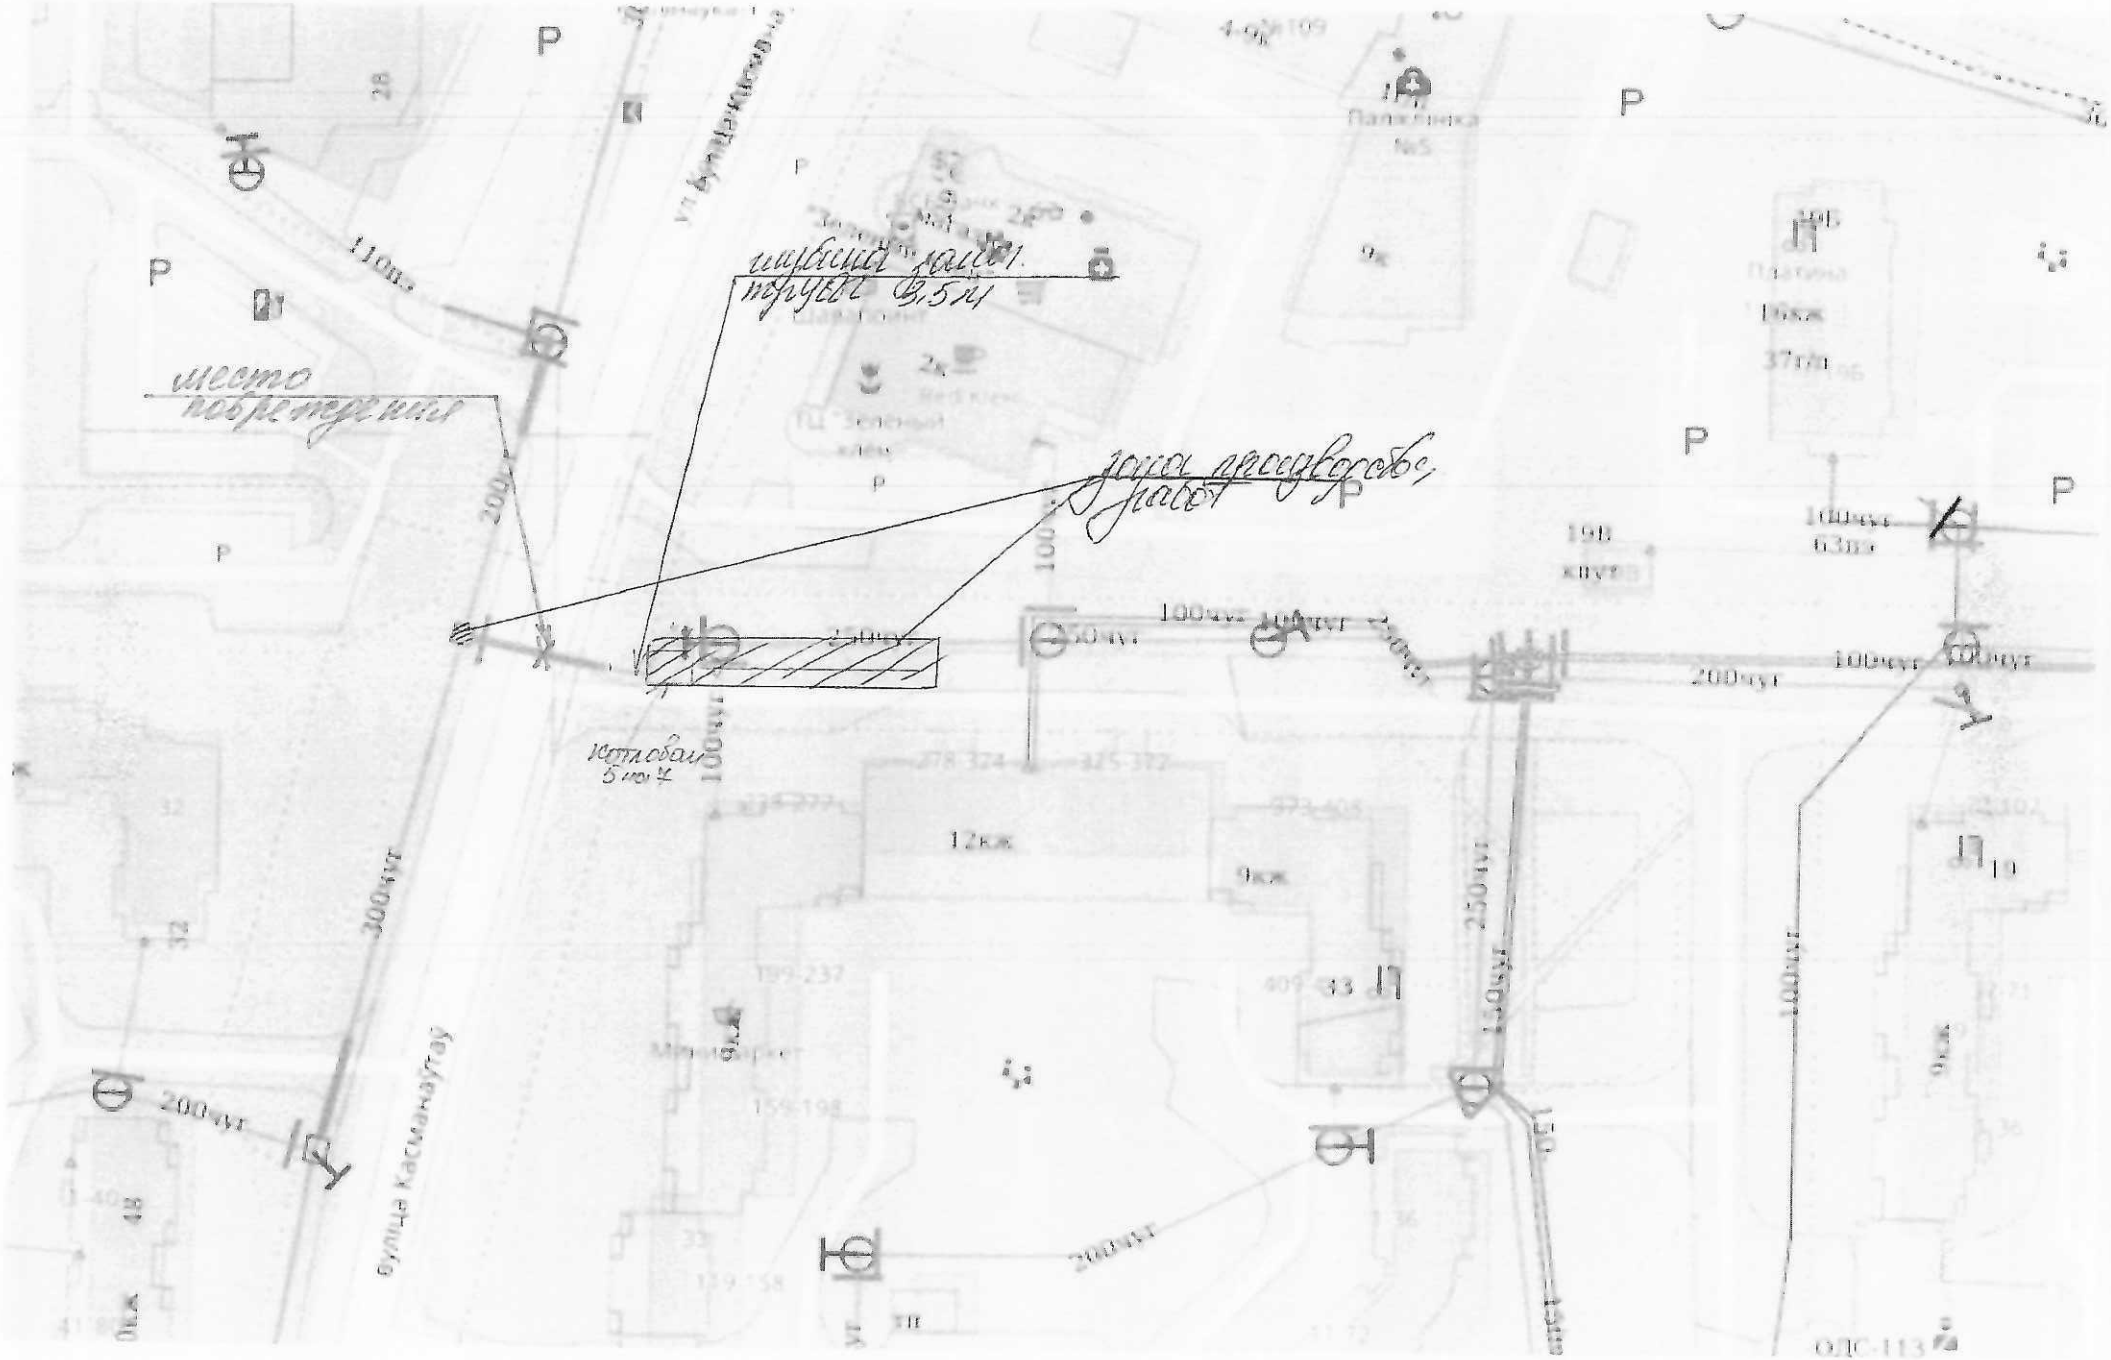
ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Санация чугунного трубопровода Д300 мм методом чулка от колодца В_М07М07-123 до колодца В_М07М07-111	мп	37	ориентировочно

Составил начальник района по эксплуатации водопроводных сетей №3 (должность) (подпись) С.А.Пеньковский (инициалы, фамилия)

«13» октября 2026 г.


ул. Космонавтов, 33
2к
200ст
200ст
100чуг
250чуг
250чуг
250чуг
100чуг
100чуг
250чуг
100чуг
100чуг
300чуг
300чуг
300чуг
100чуг
12кж
32
9кж


место повреждения
ширина траншеи 0,5 м
глубина траншеи 0,5 м
котлован 5 на 4
110кв
200мм
100мм
300мм
250мм
150мм
улица Касымжутау
12кж
9кж
Мечеть
ОДС-113